

ZONA	SAN VICENTE DE CAÑETE	NOMBRE SITE:	HERBAY_ALTO	CODIGO SITE:	LI5262	FECHA :	2026-03-24 12:43:11
CRQ	CRQ000000043059	COORDENADAS	13°8'5.64S77°21.5.824"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Wilson Paucar		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield
	Tipo:	outdoor
Torre:	Tipo:	autosoportada
		triangular
	Estado:	OK
	Altura (m):	45
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	N/A
	Cable Vientos:	OK
	Grapas:	OK
	Templadores:	OK
	Base Templadores:	OK
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	




VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Trifásica
N° Suministro:	no visible

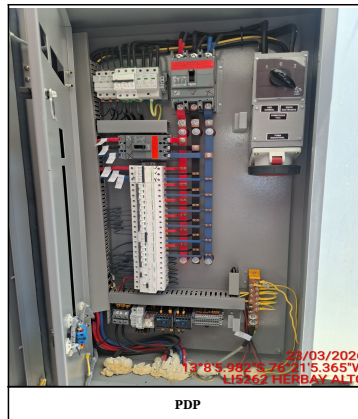


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	Huawei	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	Huawei	
	Modelo:	Huawei	
	Controlador:		
		Modelo:	Smu2b
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	24
		LVBD/BLVD(VDC):	47
	LVLVD/LLVD(VDC):	44	
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	3
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	4	
	Voltaje (V):	50	
	Marca1:	otros	
	Modelo1:	Huawei ESM	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomia (Hr):	48	



Rectificador 1

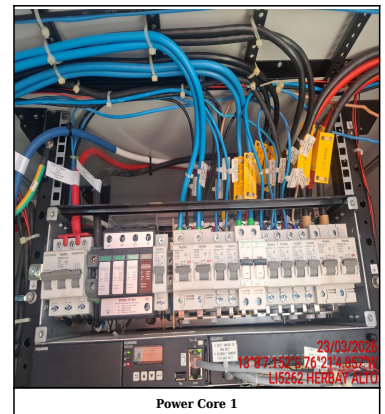


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto

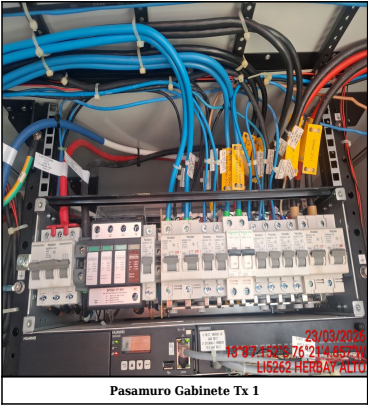


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU: Tipo: TDD
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1


VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK

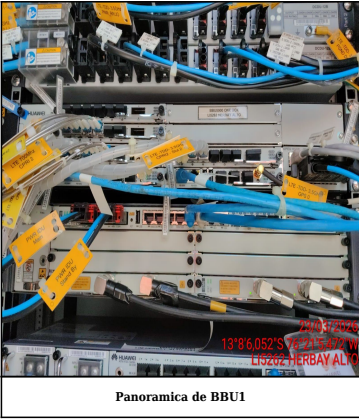


Panoramica de BBU1

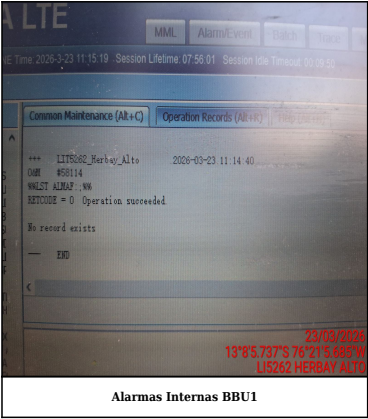


Alarmas Internas BBU1

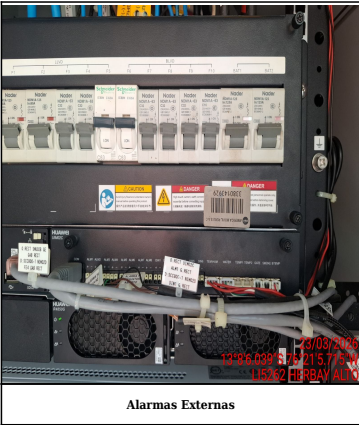

Alarmas Externas

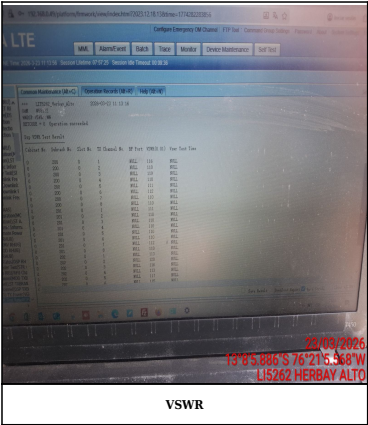

VSWR

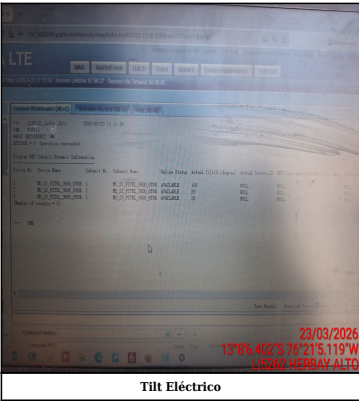

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre

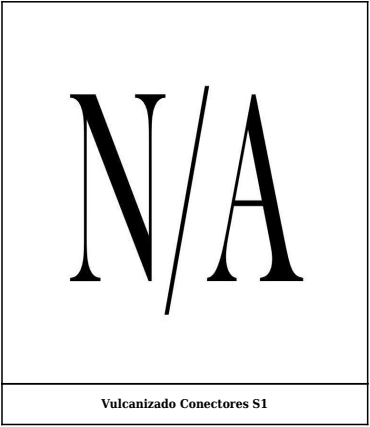

Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

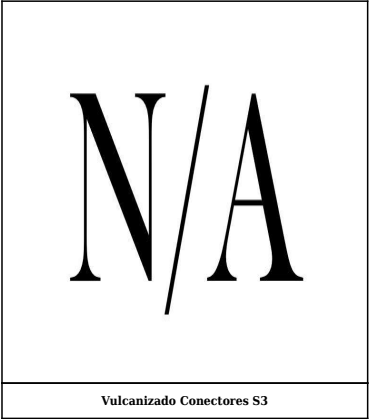

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.33
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

torre sin linea de vida



Observacuo 1