



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: DOS DE MAYO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 25/03/2026 - 25/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DOS DE MAYO
ID site: LI5129
CRQ: CRQ000000040270

Sticker Año mantenimiento



25/03/2026
11°4'51.948"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°5'1.29018"
Longitud
W 76°56'48.42024"
Distancia
1212 m
Fecha
25/03/26 7:12 a. m.
Altitud
2632 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



25/03/2026
11°4'51.894"S 76°57'27.594"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE



25/03/2026
11°4'51.815"S 76°57'27.402"W
LI5129 DOS DE MAYO

DESPUES



25/03/2026
11°4'51.815"S 76°57'27.402"W
LI5129 DOS DE MAYO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/03/2026
11°4'52.068"S 76°57'27.306"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE



25/03/2026
11°4'52.08"S 76°57'27.864"W
LI5129 DOS DE MAYO


DESPUES



25/03/2026
11°4'52.192"S 76°57'27.482"W
LI5129 DOS DE MAYO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

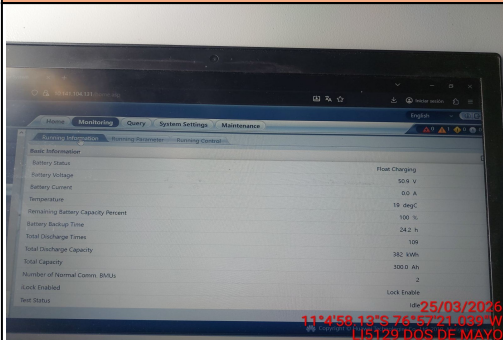


25/03/2026
11°4'52.192"S 76°57'27.482"W
LI5129 DOS DE MAYO

DURANTE

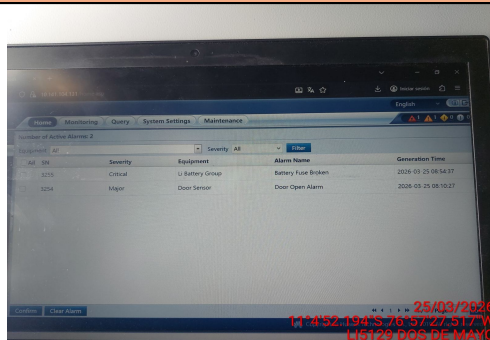

25/03/2026
11°4'52.192"S 76°57'27.482"W
LI5129 DOS DE MAYO

DESPUES

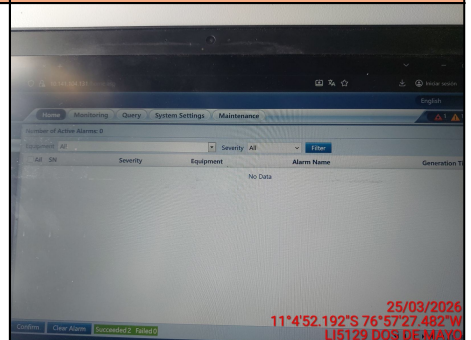

25/03/2026
11°4'52.192"S 76°57'27.482"W
LI5129 DOS DE MAYO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos