


Gabinete Tx1:

Estado:
Ventiladores:
A/A:
Filtros:
Radios (#):
Routers (#):
Modem (#):
BBU (#):
Switch (#):
Media Converter (#):

OK
OK
OK
OK
1
0
0
1
0
0

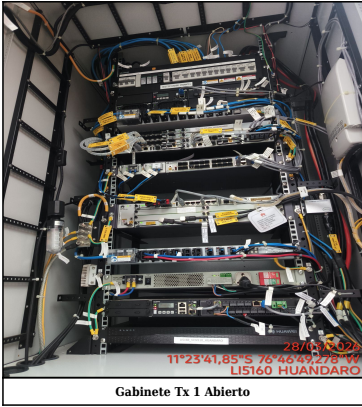

Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:
Estado:
FAN:
Cable FO:

TDD
OK
OK
Estado:
Banda 1 (MHz):
Cantidad:


OK
3500
2

VSWR:
Alarmas Externas:
Alarmas Internas:



OK
OK
OK



Panoramica de BBU1

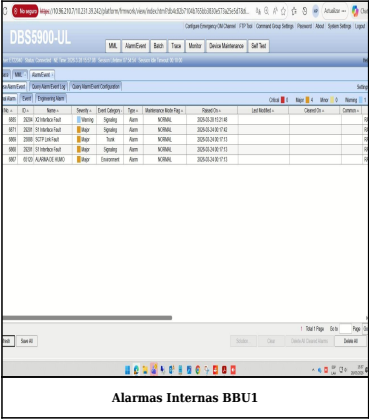

Alarmas Externas

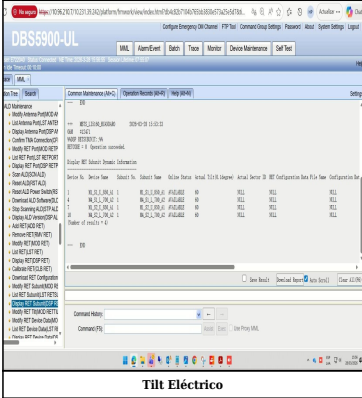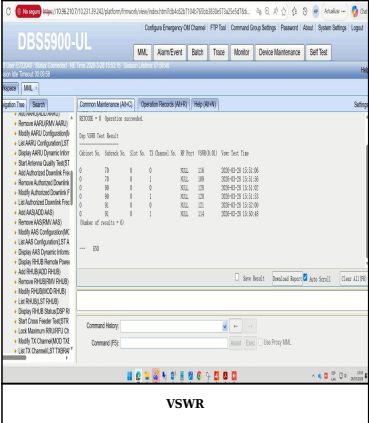

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	N/A

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----




Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	parres
Cantidad:	2
Resistencia (Ω)	2.29
Topologia :	mallá

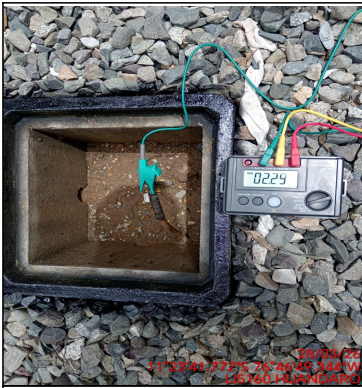

Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1