



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: PAMPA_LIBRE_FITEL
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026
Dirección: CP PAMPA LIBRE
ID site: LI5103
CRQ: CRQ000000046499

Sticker Año mantenimiento




01/04/2026
11°30'39.882"S 77°17'16.104"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

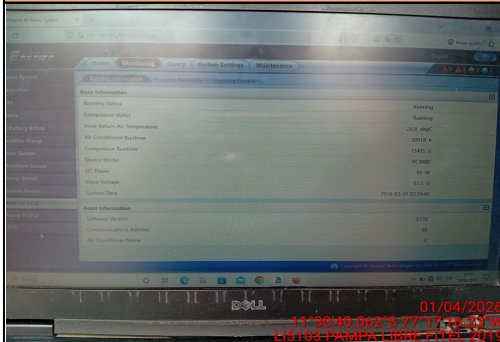

01/04/2026
11°30'40.062"S 77°17'16.062"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

DURANTE

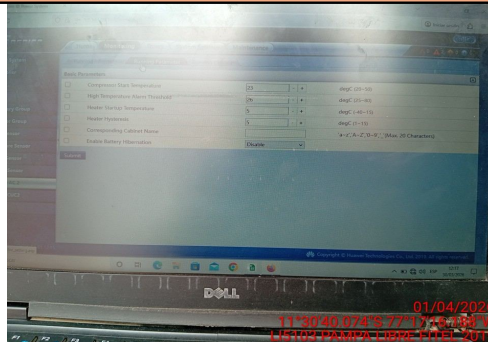

01/04/2026
11°30'40.074"S 77°17'16.062"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

DESPUES



01/04/2026
11°30'40.038"S 77°17'16.062"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/04/2026
11°30'40.002"S 77°17'16.086"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

DURANTE



01/04/2026
11°30'40.009"S 77°17'15.916"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019


DESPUES



01/04/2026
11°30'40.014"S 77°17'15.99"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

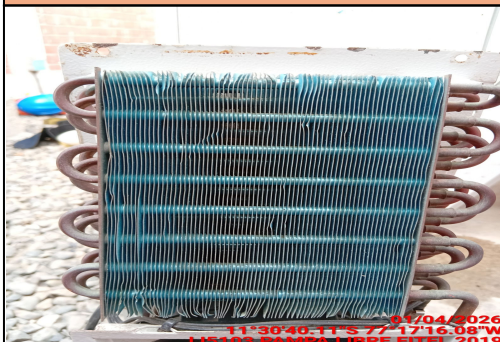


01/04/2026
11°30'40.111"S 77°17'16.086"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

DURANTE



01/04/2026
11°30'40.084"S 77°17'16.086"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019

DESPUES

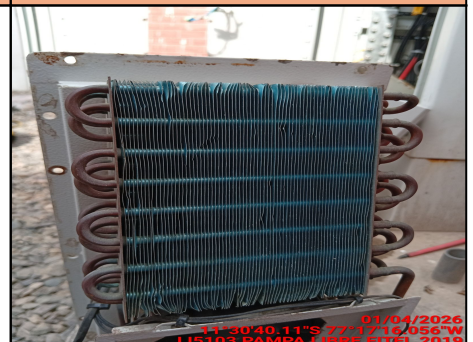

01/04/2026
11°30'40.111"S 77°17'16.086"W
LI5103 PAMPA LIBRE FITEL 2019



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales