




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 15/04/2026 - 15/04/2026
Direccion: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000052891

Sticker Año mantenimiento

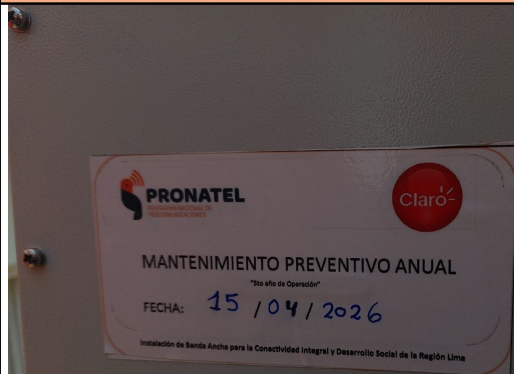

15/04/2026
13°4'29.003"S 76°18'42.618"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

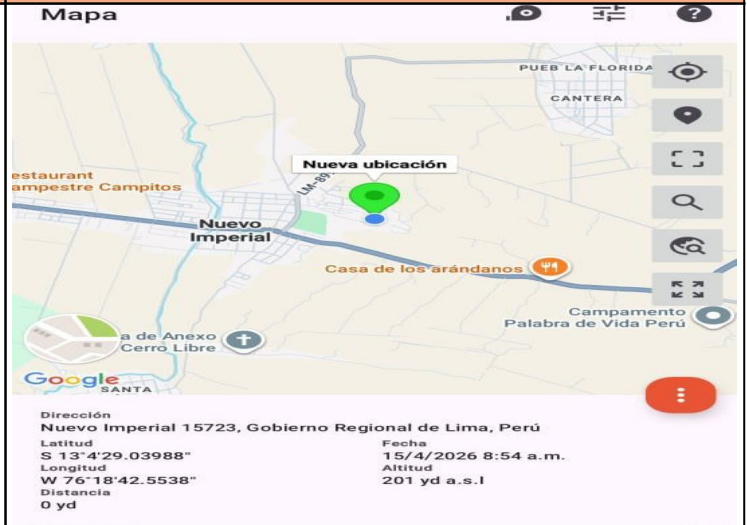


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE

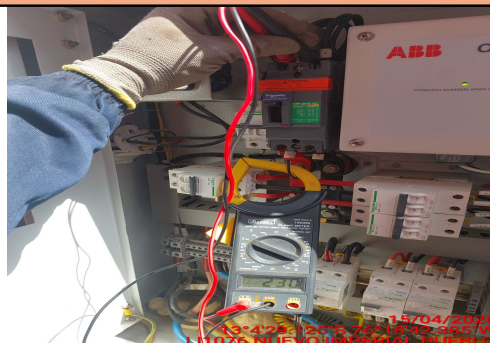

DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos