




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: IRRIGACION_SANTA_ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 24/04/2026 - 24/04/2026
Dirección: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

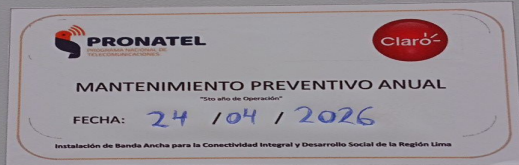

24/04/2026
11°13'50.796"S 77°24'51.582"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Unnamed Road, 9 de octubre, Sayán 15240,
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°13'50.85048"
Longitud
W 77°24'51.48504"
Fecha
24/4/2026 12:14 p.m.
Altitud
763 yd a.s.l
Distancia
2 yd


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

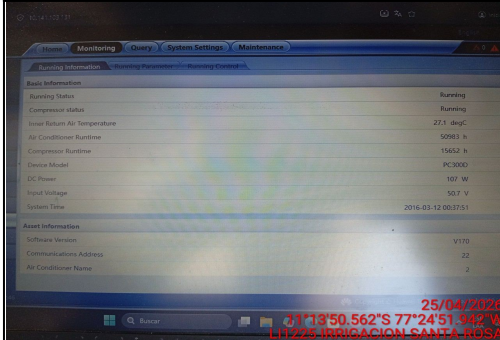

25/04/2026
11°13'50.562"S 77°24'51.942"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE

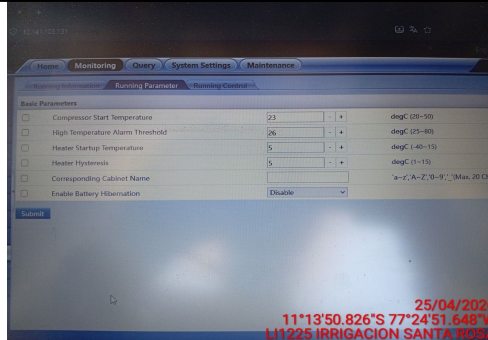

25/04/2026
11°13'50.826"S 77°24'51.648"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



25/04/2026
11°13'37.121"S 77°22'16.975"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



24/04/2026
11°13'50.724"S 77°24'51.90"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.784"S 77°24'51.822"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.844"S 77°24'51.876"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



24/04/2026
11°13'50.862"S 77°24'51.942"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.826"S 77°24'51.648"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.844"S 77°24'51.876"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales