


Gabinete Tx1:





Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	0
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0

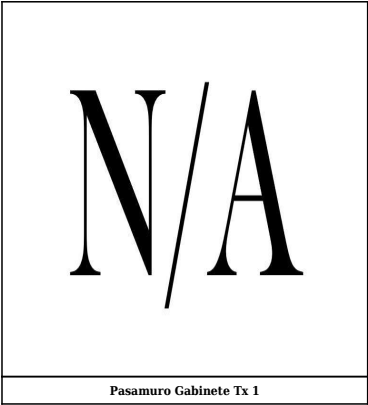

V.- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

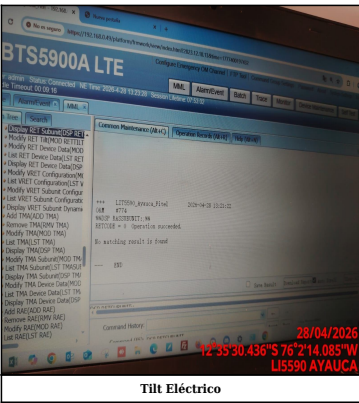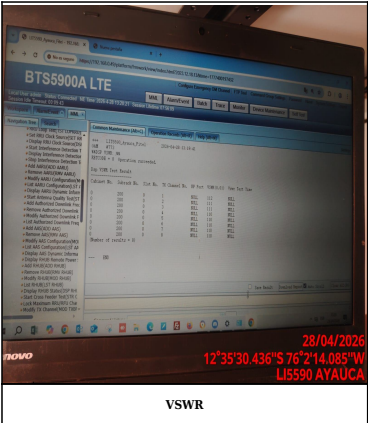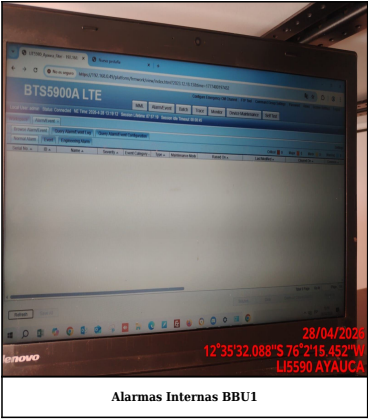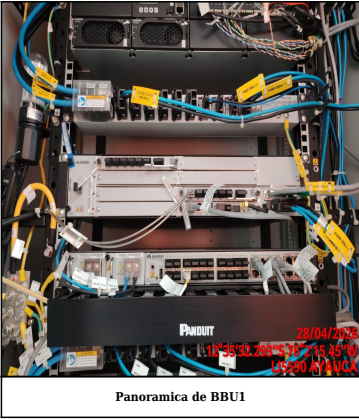

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:
Cantidad:
Modelo:
Tilt m.1(°):

OK
1
ATD4516R8
OK

Microondas:

Estado:
Cantidad:

N/A
0



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU

Cantidad:
Conectores:
Cables RF/IF:

1
OK
OK

Luz de Balizaje:

Estado:
Cantidad:

N/A
0


Pararrayos:

Estado:

OK



Vulcanizado Conectores S2

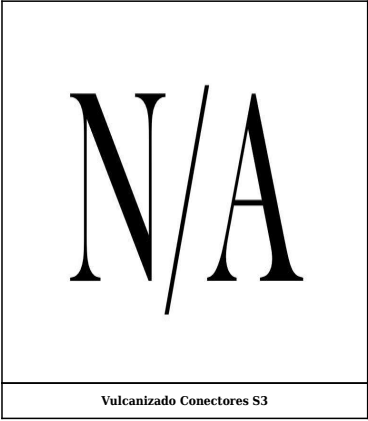

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:

Tipo:

Cantidad:

Resistencia (Ω)

Topología :

OK
UNICO
3
0.67
unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

oks

N/A

Observacion 1