



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 16/04/2026 - 17/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000055820

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.18"W
LI5120 CANDELARIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°29'57.28305"
Longitud
W 77°17'53.69832"
Fecha
16/4/2026 09:25
Altitud
57 yd a.s.l
Distancia
0 yd

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

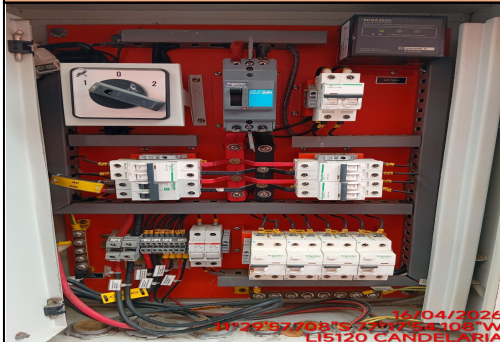

16/04/2026
11°29'57.608"S 77°17'54.108"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



16/04/2026
11°29'57.678"S 77°17'54.126"W
LI5120 CANDELARIA


DESPUES



16/04/2026
11°29'57.693"S 77°17'54.098"W
LI5120 CANDELARIA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

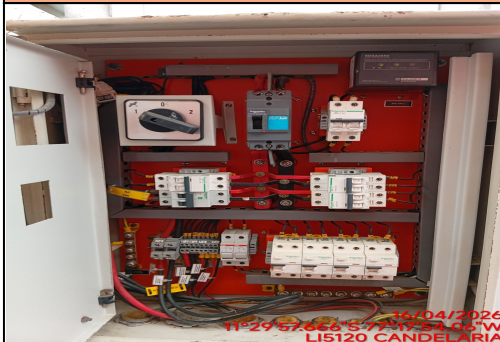


16/04/2026
11°29'57.626"S 77°17'54.192"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



16/04/2026
11°29'57.678"S 77°17'54.126"W
LI5120 CANDELARIA


DESPUES

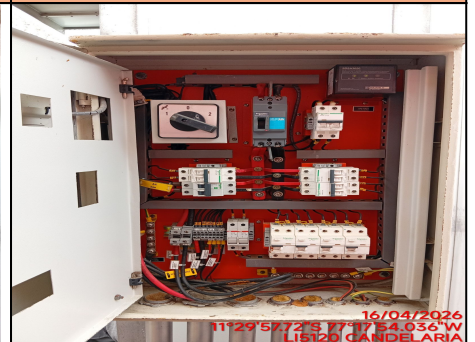

16/04/2026
11°29'57.728"S 77°17'54.036"W
LI5120 CANDELARIA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

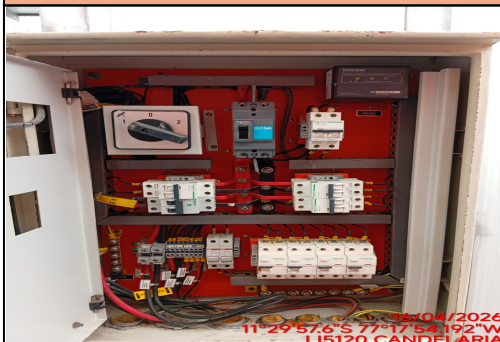


16/04/2026
11°29'57.626"S 77°17'54.192"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE

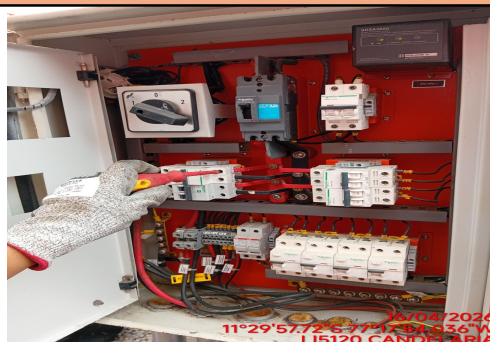

16/04/2026
11°29'57.728"S 77°17'54.036"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES

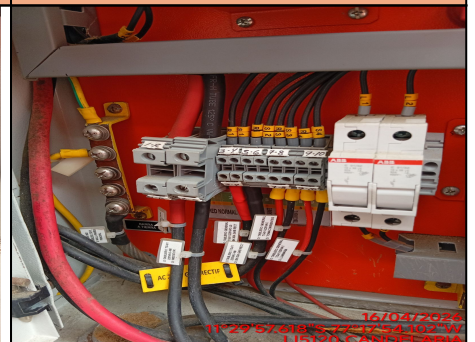

16/04/2026
11°29'57.693"S 77°17'54.098"W
LI5120 CANDELARIA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos