




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: COPA
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 27/04/2026 - 27/04/2026
Direccion: CL S/N CP COPA
ID site: LI4142
CRQ: CRQ0000000000011

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

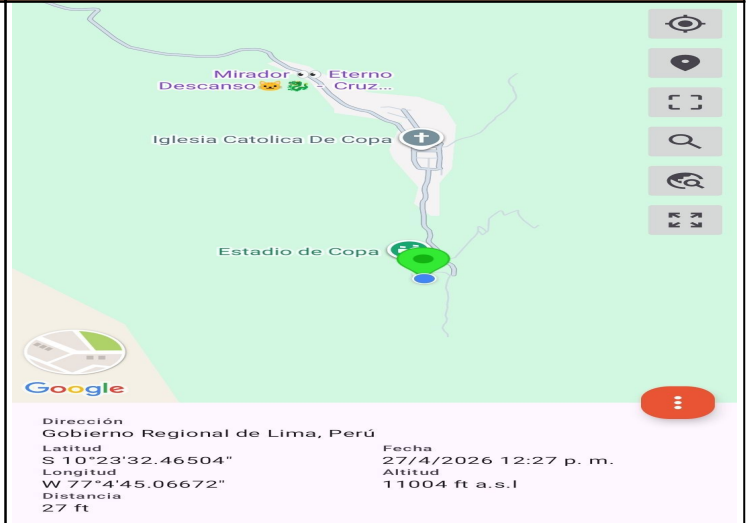


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES

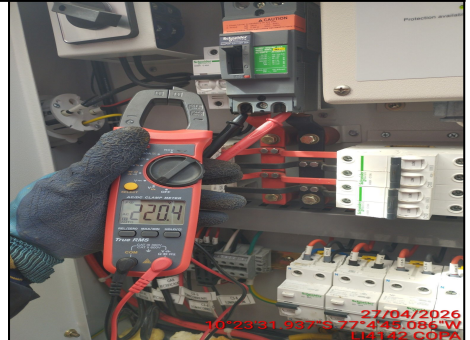


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES

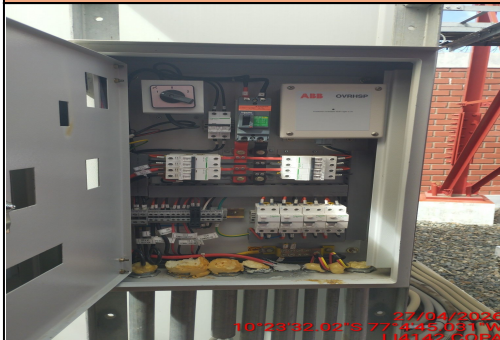


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES

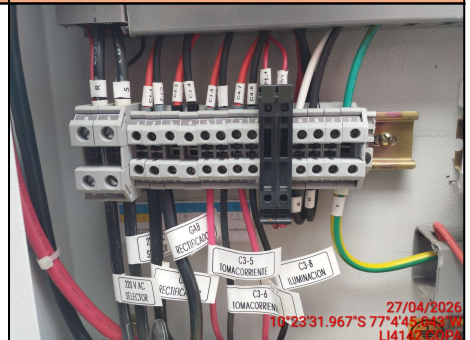

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos