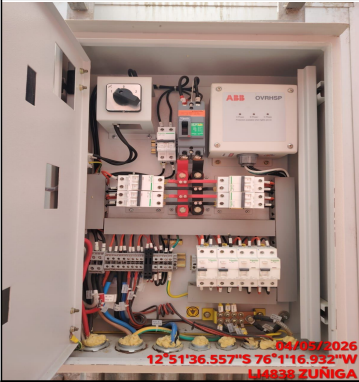


ZONA	ZUÑIGA	NOMBRE SITE:	ZUNIGA	CODIGO SITE:	LI4838	FECHA :	2026-05-04 21:54:04
CRQ	CRQ000000062682	COORDENADAS	12°51'36.682"S 76°1'16.573"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Wilson Paucar		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield	 04/05/2026 12°51'36.531"S 76°1'16.947"W LI4838 ZUÑIGA	 04/05/2026 12°51'36.541"S 76°1'16.947"W LI4838 ZUÑIGA
	Tipo:	outdoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	N/A		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	 04/05/2026 12°51'36.557"S 76°1'16.932"W LI4838 ZUÑIGA
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	2683682	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	215
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	10

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

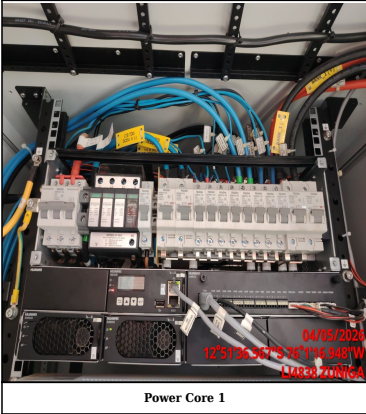Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	 04/05/2026 12°51'36.562"S 76°1'16.943"W LI4838 ZUÑIGA	 04/05/2026 12°51'36.561"S 76°1'16.943"W LI4838 ZUÑIGA
	Marca:	huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	huawei		
	Modelo:	huawei		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 24		
		LVBD/BLVD(VDC):44		
		LVLD/LLVD(VDC): 47		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	4		
	Voltaje (V):	50		
	Marca1:	huawei		
	Modelo1:	ESM-48150B1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	30		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


1

0

1

0

0

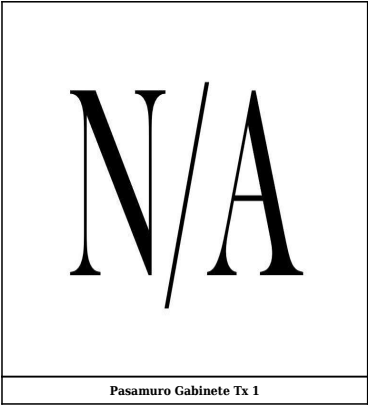

V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3500

1

VSWR:




Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK

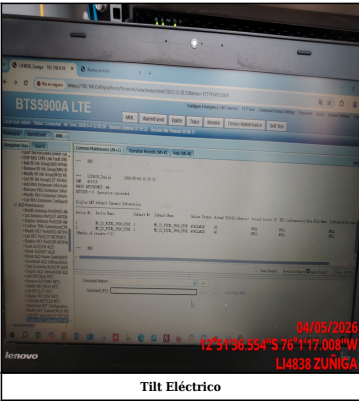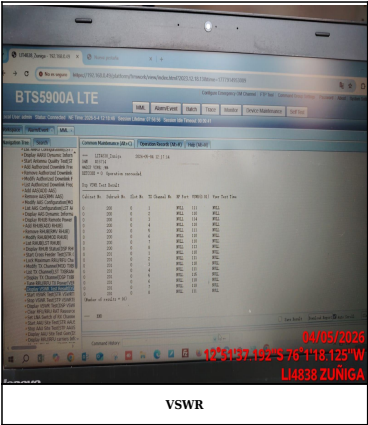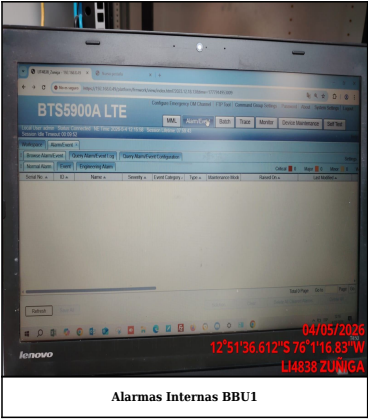

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 4
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

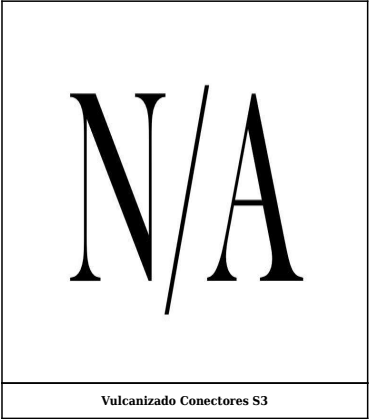

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 0,46
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1