




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: SANTA ROSA DE MACAS
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MACAS
ID site: LI4468
CRQ: CRQ00000063330

Sticker Año mantenimiento

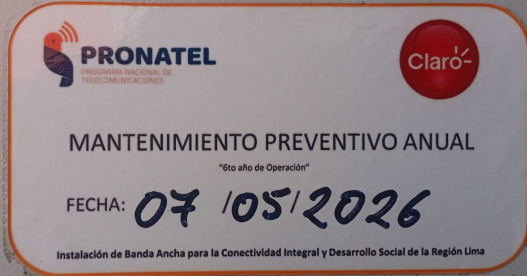

07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

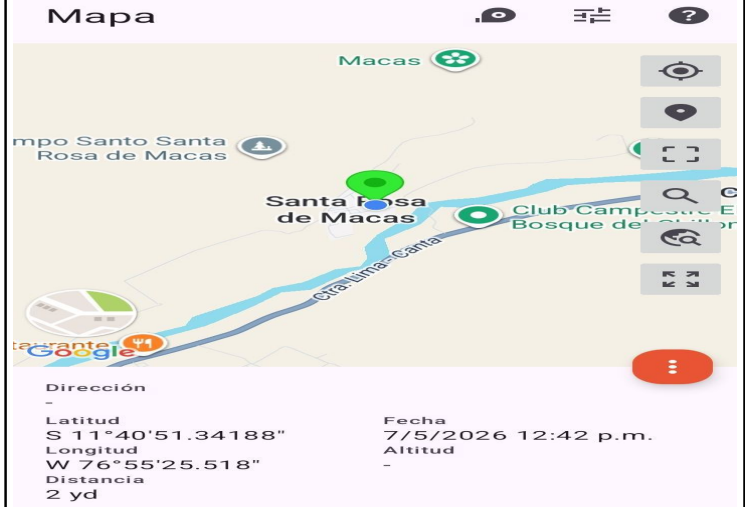


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



07/05/2026
11°40'51.836"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE

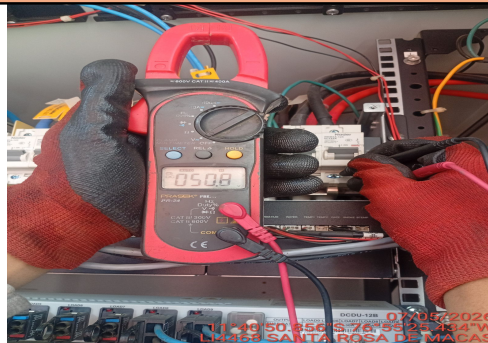

07/05/2026
11°40'50.856"S 76°55'25.434"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.288"S 76°55'25.578"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/05/2026
11°40'52.115"S 76°55'25.574"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'50.944"S 76°55'25.482"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


DESPUES



07/05/2026
11°40'51.312"S 76°55'25.518"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

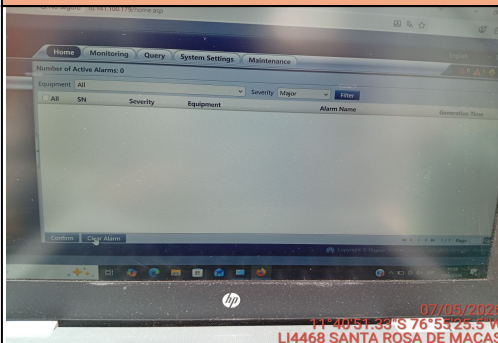


07/05/2026
11°40'51.333"S 76°55'25.535"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE

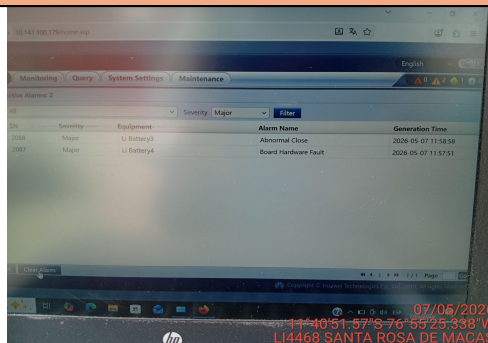

07/05/2026
11°40'51.573"S 76°55'25.338"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES

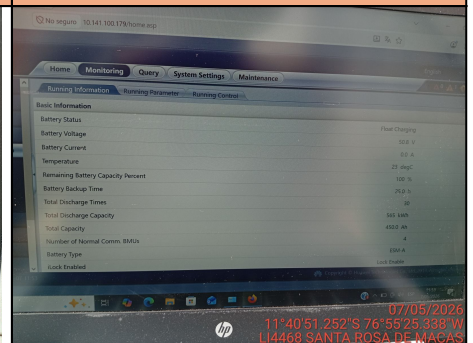

07/05/2026
11°40'51.252"S 76°55'25.338"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos