




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: SANTA ROSA DE MACAS
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MACAS
ID site: LI4468
CRQ: CRQ000000063330

Sticker Año mantenimiento

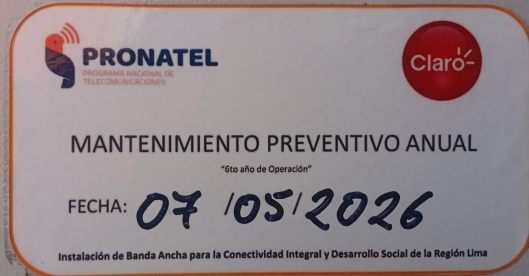


07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

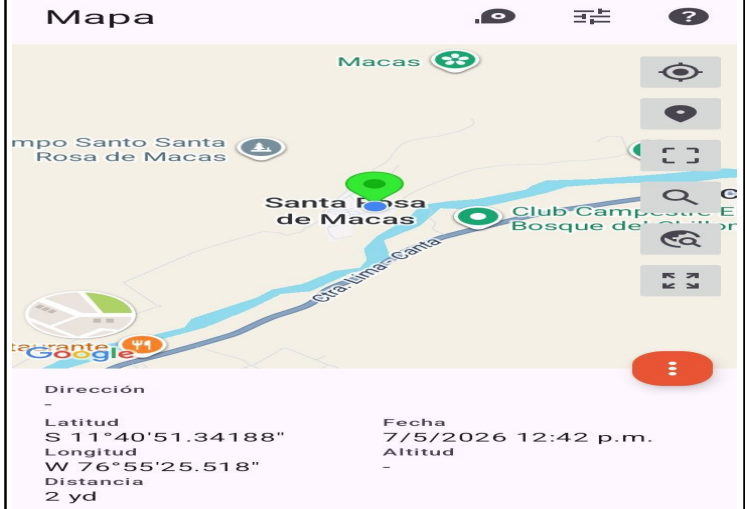


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

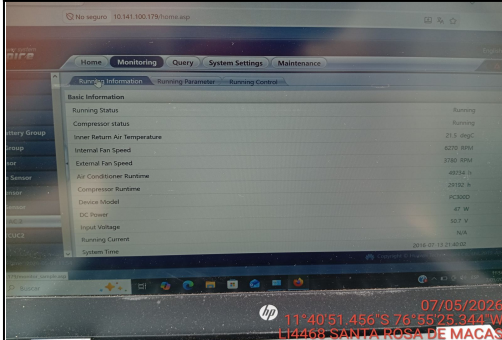

07/05/2026
11°40'51.456"S 76°55'25.344"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE

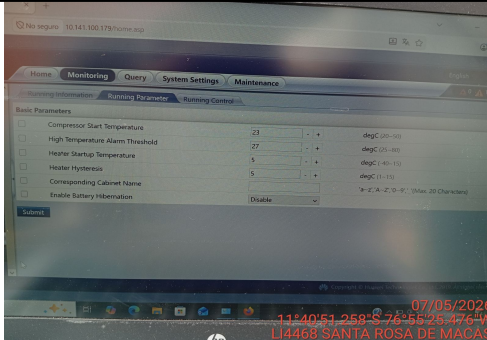

07/05/2026
11°40'51.258"S 76°55'25.476"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


DESPUES



07/05/2026
11°40'51.132"S 76°55'25.482"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

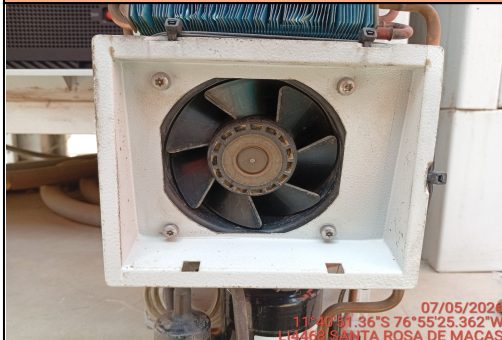

07/05/2026
11°40'51.36"S 76°55'25.362"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.282"S 76°55'25.518"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.216"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




07/05/2026
11°40'51.318"S 76°55'25.482"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE




07/05/2026
11°40'51.258"S 76°55'25.422"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES

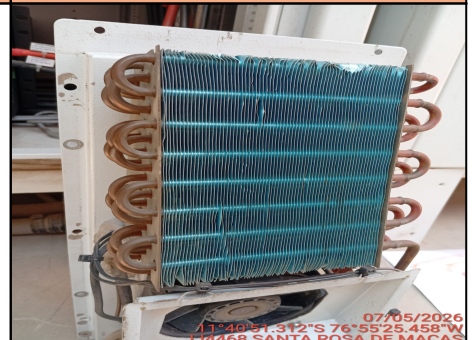

07/05/2026
11°40'51.312"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

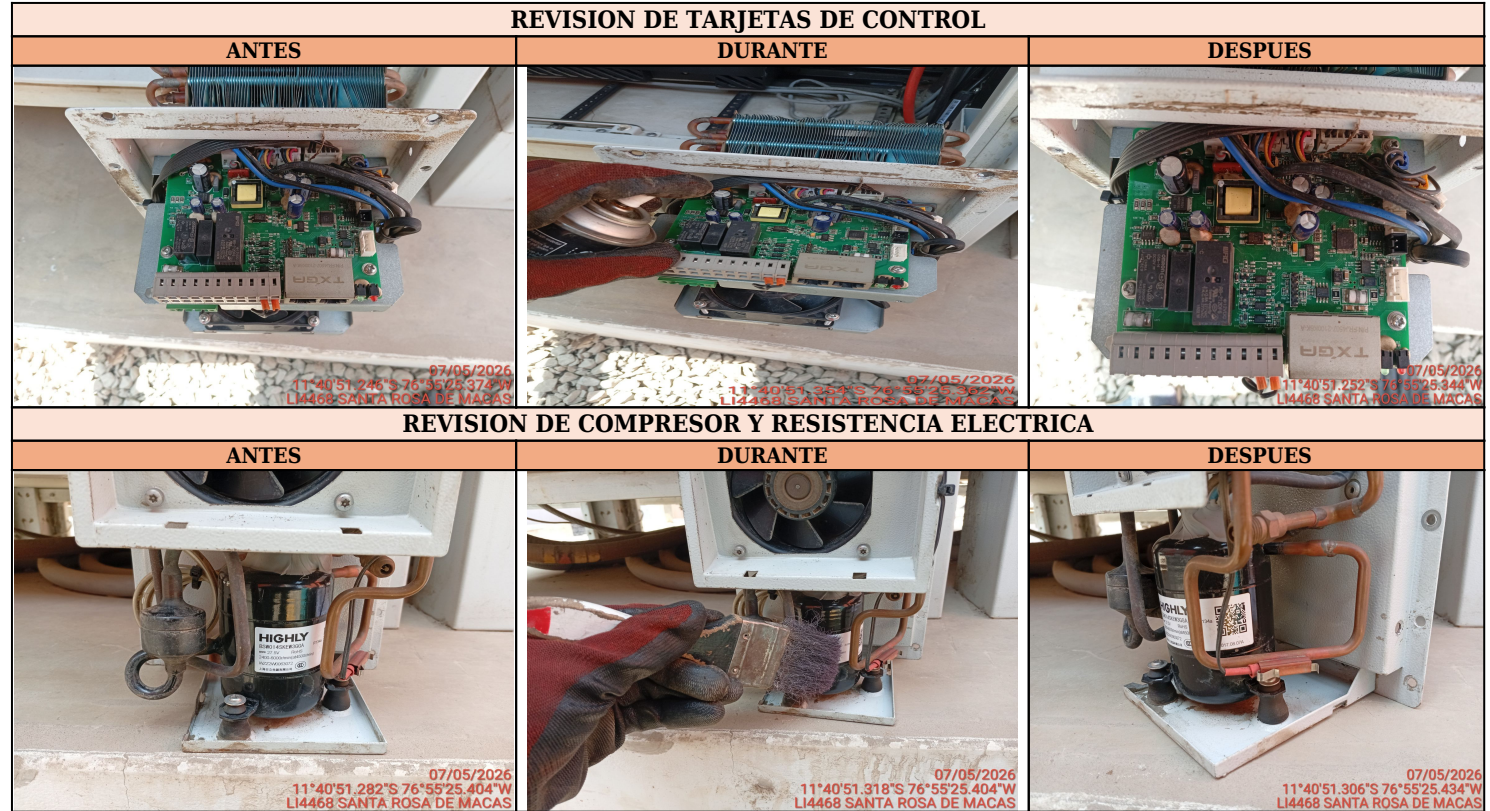

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales