




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: LETICIA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LETICIA
ID site: LI4409
CRQ: CRQ000000066553


Sticker Año mantenimiento

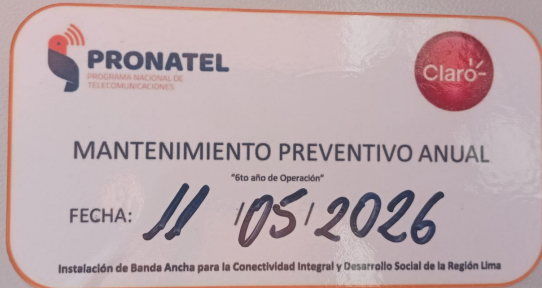

11/05/2026
11°42'5.254"S 76°51'56.182"W
LI4409 LETICIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa

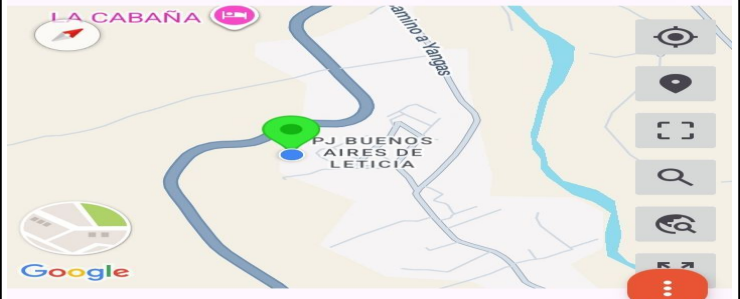


Dirección
Carretera Lima - Canta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 11°41'53.67588"
Longitud
W 76°52'8.274"
Distancia
1 yd

Fecha
11/5/2026 9:41 a.m.
Altitud
996 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

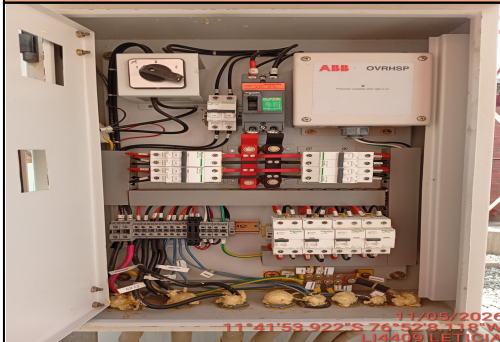

11/05/2026
11°41'53.922"S 76°52'8.118"W
LI4409 LETICIA

DURANTE



11/05/2026
11°41'53.777"S 76°52'8.311"W
LI4409 LETICIA


DESPUES



11/05/2026
11°41'53.903"S 76°52'8.346"W
LI4409 LETICIA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

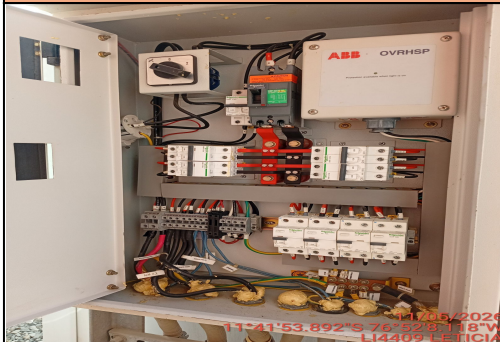


11/05/2026
11°41'53.892"S 76°52'8.189"W
LI4409 LETICIA

DURANTE

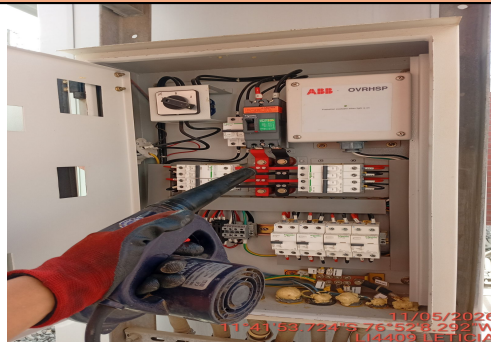

11/05/2026
11°41'53.724"S 76°52'8.254"W
LI4409 LETICIA


DESPUES

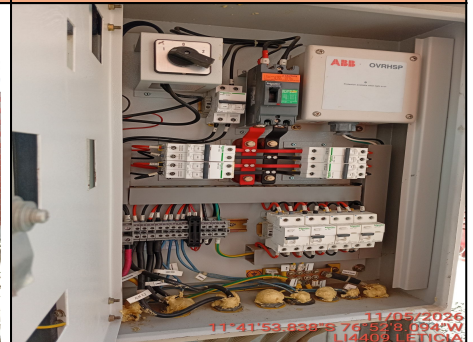

11/05/2026
11°41'53.838"S 76°52'8.092"W
LI4409 LETICIA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

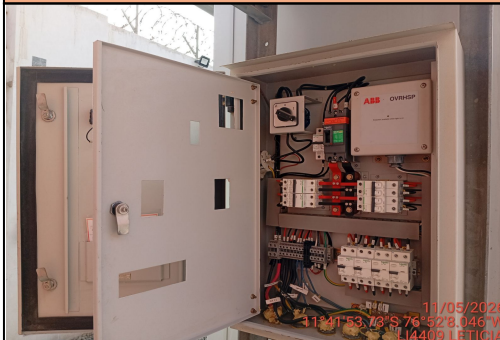


11/05/2026
11°41'53.743"S 76°52'8.046"W
LI4409 LETICIA

DURANTE

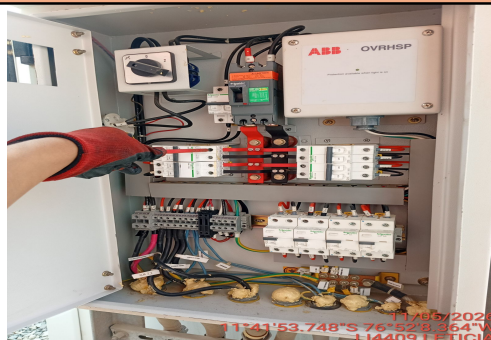

11/05/2026
11°41'53.748"S 76°52'8.254"W
LI4409 LETICIA

DESPUES

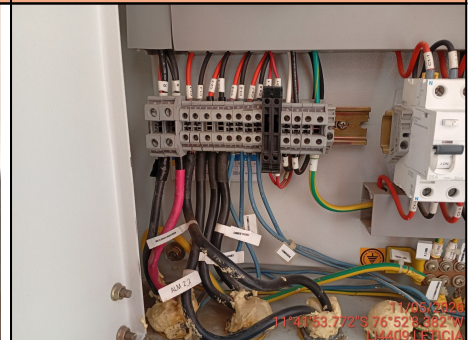

11/05/2026
11°41'53.772"S 76°52'8.352"W
LI4409 LETICIA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos