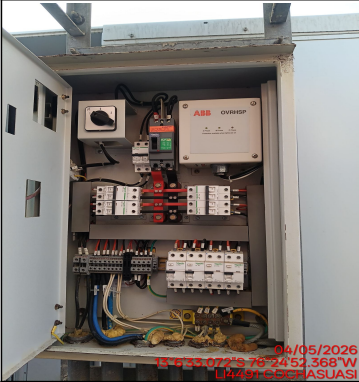


ZONA	SAN VICENTE DE CAÑETE	NOMBRE SITE:	COCHAHUASI	CODIGO SITE:	LI4491	FECHA :	2026-05-12 14:04:22
CRQ	CRQ000000062723	COORDENADAS	13°4'44.81"S 76°23'3W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield			
	Tipo:	Outdoor			
Torre:	Tipo:	autosoportada			
	Estado:	triangular			
	Altura (m):	30			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	OK			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	N/A			
	Grapas:	N/A			
	Templadores:	N/A			
	Base Templadores:	N/A			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK		VISTA PANORAMICA DEL SITE		
Concertina:	OK		VISTA PARED PARIMETRICA		
Puerta:	OK				
Chapa:	OK				

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	1949650	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	224
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	9
PDP		

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

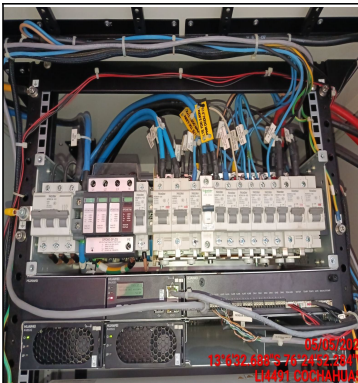Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	Huawei			
	Controlador:	Modelo:	Smu2b		
		Voltaje (VDC):	51		
		Carga (ADC):	24		
		LVBD/BLVD(VDC):	44		
		LVLD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK	Rectificador 1		
	Cantidad:	2	Power Core 1		
	Voltaje (V):	50			
	Marca1:	otros			
	Modelo1:	Huawei ESM-48			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	20			


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

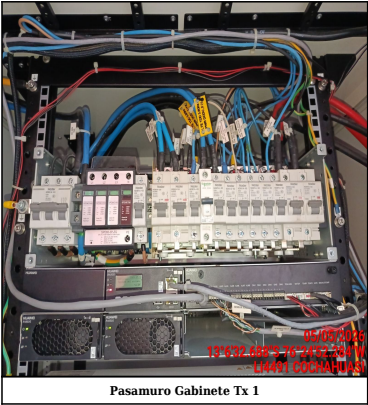


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

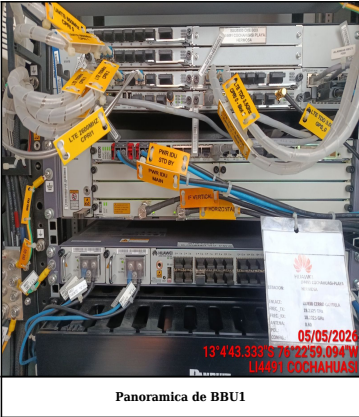


Panoramica de BBU1

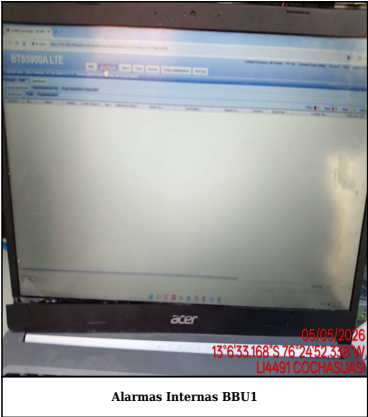


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

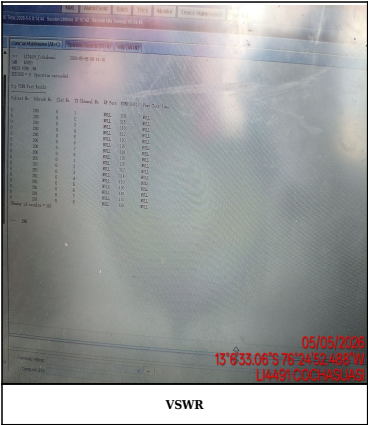

VSWR

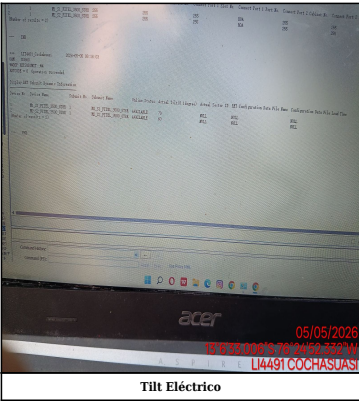

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 3
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

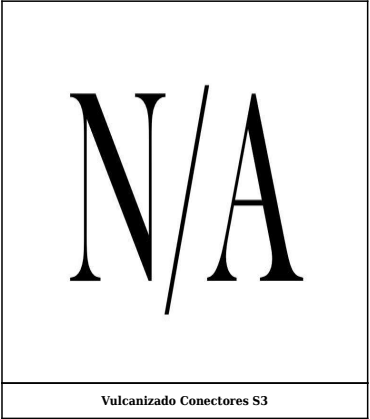

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 4
Resistencia (Ω): 1.12
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1