



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


**Nombre de la Estacion:** VINAC  
**Nombre de Localidad:** MADEAN  
**Fecha:** 15/05/2026 - 15/05/2026  
**Dirección:** CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑACUAYOSLIMA  
**ID site:** LI1195  
**CRQ:** CRQ000000067929

### Sticker Año mantenimiento



15/05/2026  
12°56'59.4"S 75°46'51.87"W  
LI1195 VIÑAC


### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

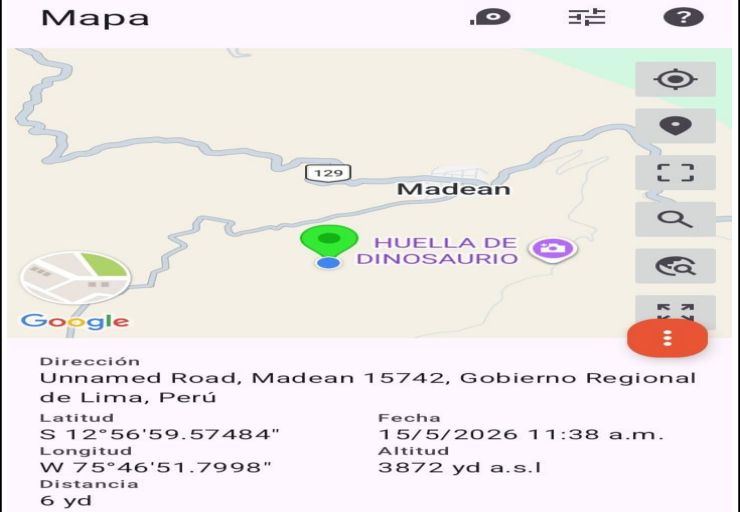

**Dirección**  
Unnamed Road, Madean 15742, Gobierno Regional de Lima, Perú  
**Latitud**  
S 12°56'59.57484"  
**Longitud**  
W 75°46'51.7998"  
**Distancia**  
6 yd  
**Fecha**  
15/5/2026 11:38 a.m.  
**Altitud**  
3872 yd a.s.l

### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES

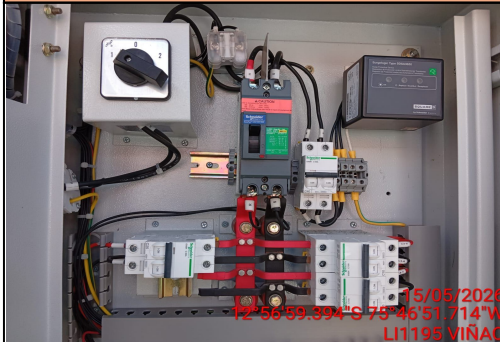

15/05/2026  
12°56'59.994"S 75°46'51.714"W  
LI1195 VIÑAC

#### DURANTE



15/05/2026  
12°56'59.424"S 75°46'51.864"W  
LI1195 VIÑAC

#### DESPUES



15/05/2026  
12°56'59.496"S 75°46'51.814"W  
LI1195 VIÑAC

### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



15/05/2026  
12°56'59.412"S 75°46'51.750"W  
LI1195 VIÑAC

#### DURANTE



15/05/2026  
12°56'59.456"S 75°46'51.834"W  
LI1195 VIÑAC


#### DESPUES



15/05/2026  
12°56'59.454"S 75°46'51.888"W  
LI1195 VIÑAC

### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES

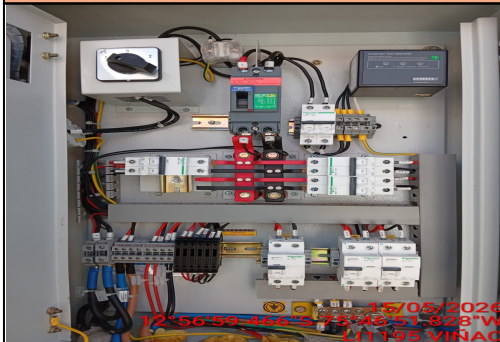


15/05/2026  
12°56'59.466"S 75°46'51.828"W  
LI1195 VIÑAC

#### DURANTE



15/05/2026  
12°56'59.424"S 75°46'51.864"W  
LI1195 VIÑAC

#### DESPUES

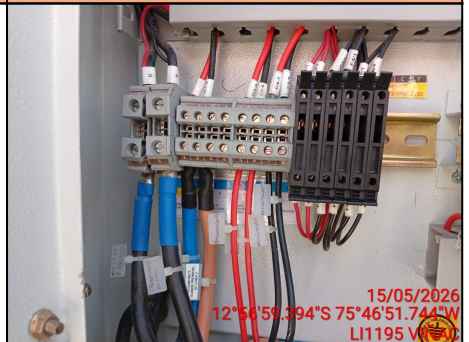

15/05/2026  
12°56'59.394"S 75°46'51.744"W  
LI1195 VIÑAC

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |