

CRQ

CRQ000000070609

COORDENADAS

13°5'34.577"S 76°19'37.865"W

TÉCNICO RESPONSABLE

Wilson Paucar

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:

Modelo:

greenfield

Tipo:

outdoor

Torre:

Tipo:

autosoportada triangular

Estado:

OK

Altura (m):

35

Verticalidad:

OK

Pintura:

OK

Escalera:

OK

Línea de vida:

OK

Cable Vientos:

N/A

Grapas:

N/A

Templadores:

N/A

Base Templadores:

N/A

Base de Torre:

OK

Paredes:

OK

Concertina:

OK

Puerta:

OK

Chapa:

OK



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PERIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Aérea

Nivel de Tensión:

LBT

Sistema de Conexión:

Monofásica

N° Suministro:

1982836

PDP:

Estado:

OK

Voltaje 1(VAC):

213

ITM(A):

50

TVSS

OK

Corriente 1(AAC):

8



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

OK

Marca:

huawei

Ventiladores:

OK

A/A:

OK

Filtros:

OK

Power Core:

Marca:

huawei

Modelo:

huawei

Controlador:

Modelo:

SMU02B

Voltaje (VDC):

51

Carga (ADC):

24

LVBD/BLVD(VDC):

44

LVLD/LLVD(VDC):

47

Módulos:

Estado:

OK

Modelo1:

R4850G

Cantidad1:

2

Bancada Total 1:

Estado:

OK

Cantidad:

3

Voltaje (V):

51

Marca1:

huawei

Modelo1:


ESM-48150A1

Capacidad1(Ah):

150

Autonomia (Hr):

30

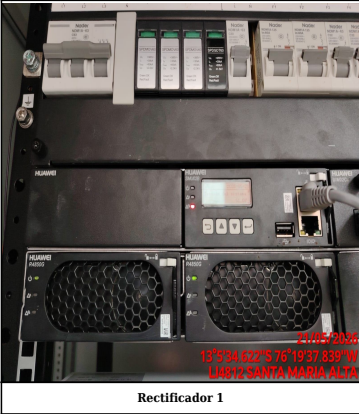

Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


1

0

1

0

0

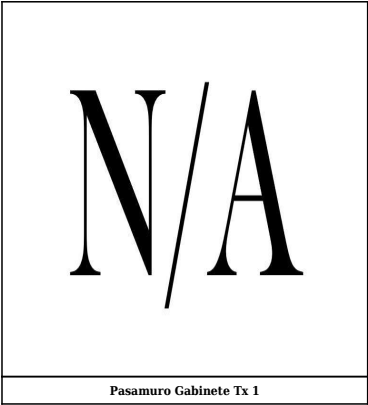

V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK






3500

1

OK

OK

OK

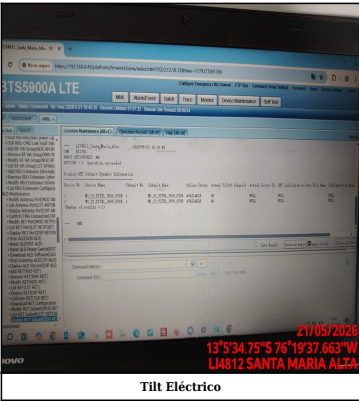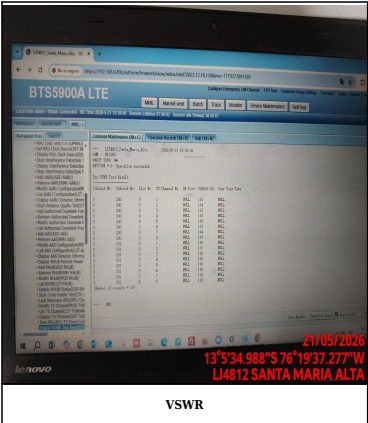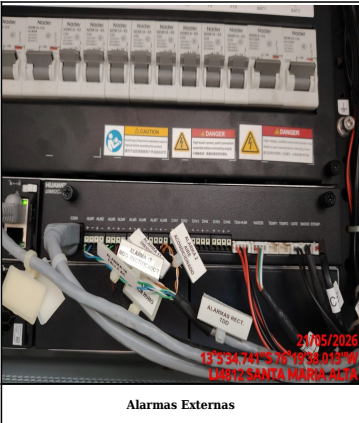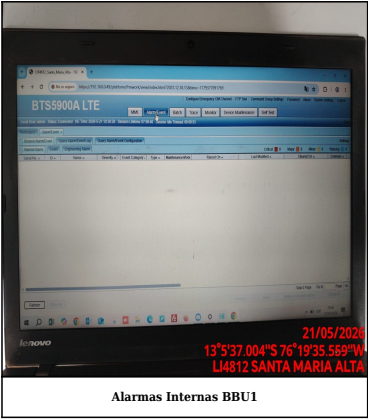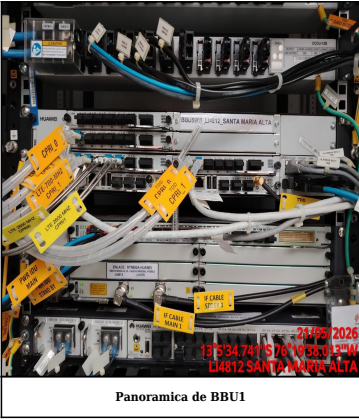

VI.- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre

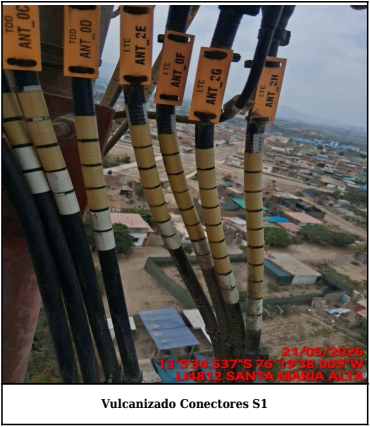

Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 4
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

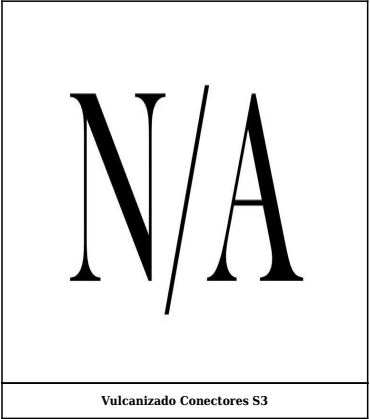

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.5
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1