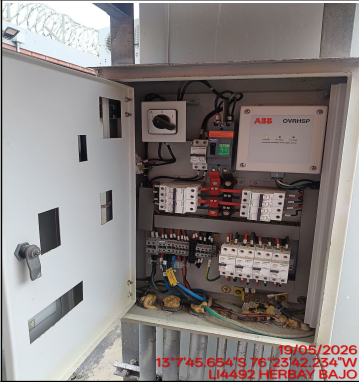


ZONA	SAN VICENTE DE CAÑETE	NOMBRE SITE:	HERBAY_BAJO	CODIGO SITE:	LI4492	FECHA :	2026-05-23 13:38:45
CRQ	CRQ000000070562	COORDENADAS	13°7'45.618"S 76°23'42.282"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	outdoor		
Torre:	Tipo:	autosuportada		
	Estado:	triangular		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	215
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	12

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

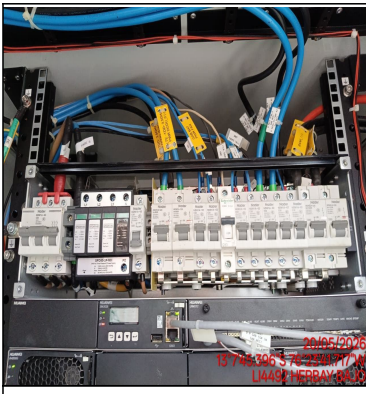
Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	Huawei			
	Controlador:	Modelo:			Smu2b
		Voltaje (VDC):			51
		Carga (ADC):			24
		LVBD/BLVD(VDC):			44
		LVLD/LLVD(VDC):			47
	Módulos:	Estado:			OK
		Modelo1:			R4850G
		Cantidad1:			2
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	2			
	Voltaje (V):	50			
	Marca1:	otros			
	Modelo1:	Huawei ESM 48			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomía (Hr):	20			

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radio (#):	1
	Router (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

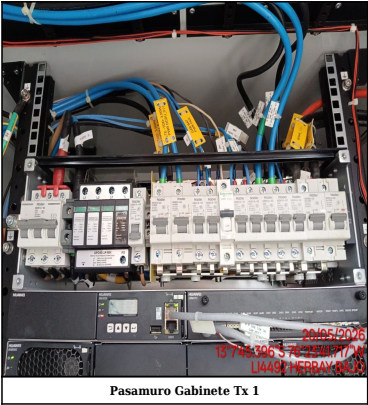


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:	Tipo:	TDD
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 1


VSWR:	OK
Alarmas Externas:	OK
Alarmas Internas:	OK

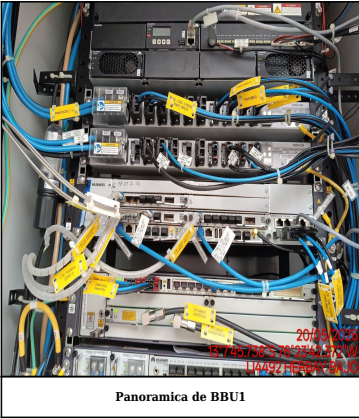


Panorámica de BBU1

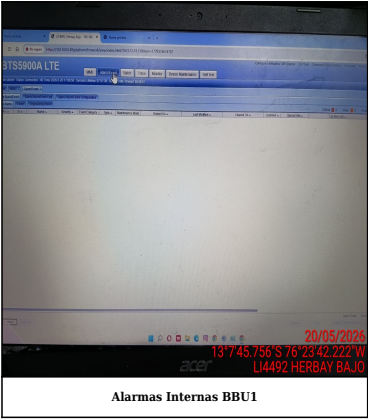


Alarmas Internas BBU1

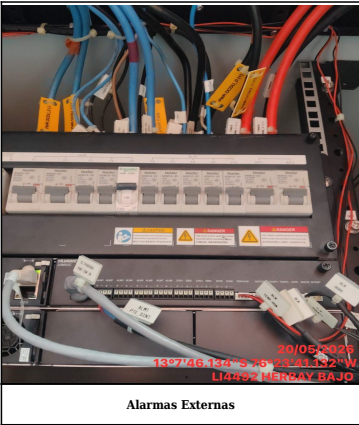

Alarmas Externas

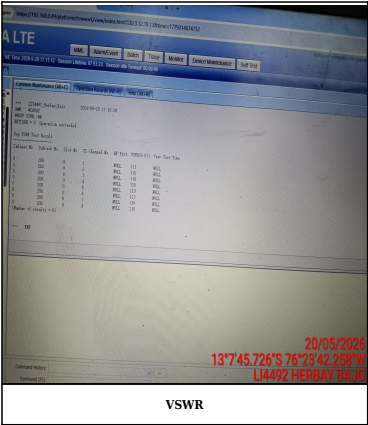

VSWR

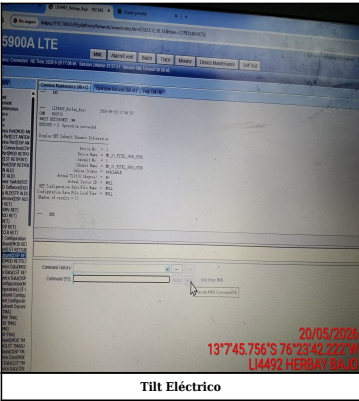

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 3
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

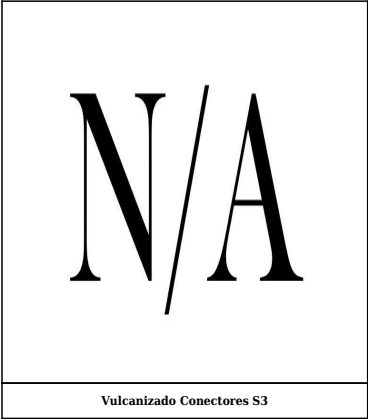

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 2
Resistencia (Ω): 2.57
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1