




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
Nombre de Localidad: HUACHUPAMPA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
ID site: LI5174
CRQ: CRQ000000074692

Sticker Año mantenimiento

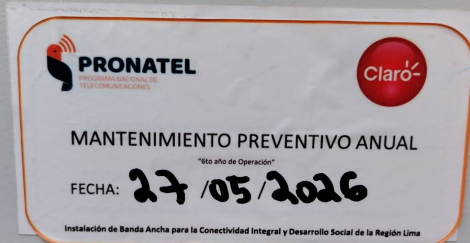


27/05/26
11°43'15.839"S 76°35'20.607"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

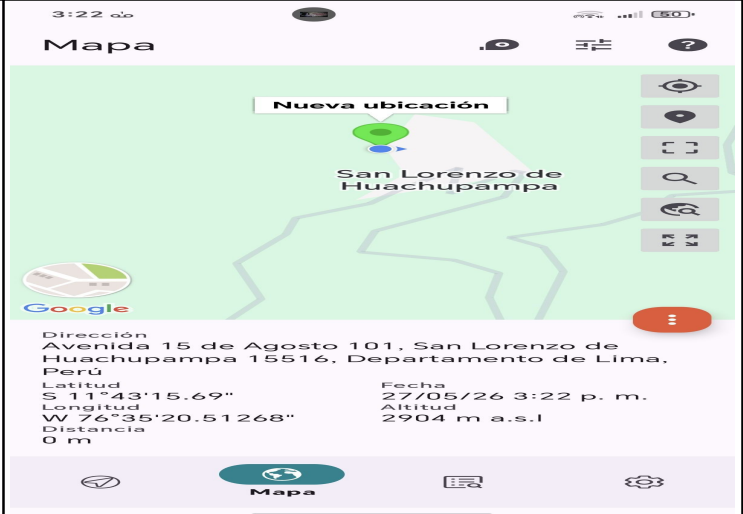


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

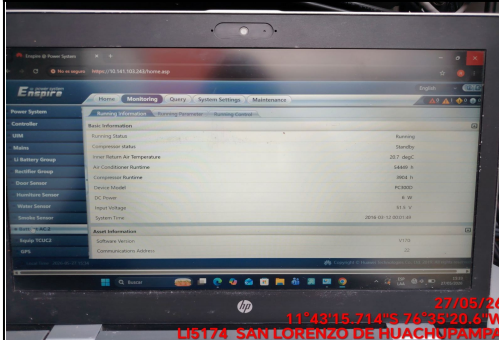

27/05/26
11°43'15.714"S 76°35'20.6"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE

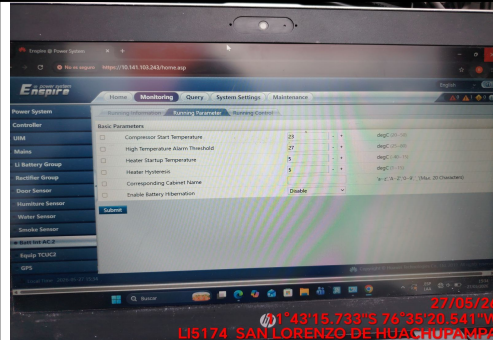

27/05/26
11°43'15.733"S 76°35'20.541"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.722"S 76°35'20.562"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



27/05/26
11°43'15.789"S 76°35'20.496"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.833"S 76°35'20.517"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA


DESPUES



27/05/26
11°43'15.804"S 76°35'20.47"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

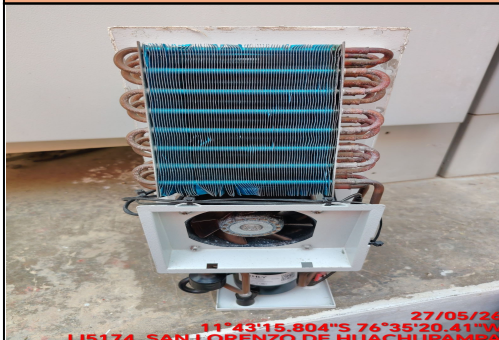

27/05/26
11°43'15.804"S 76°35'20.47"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE




27/05/26
11°43'15.842"S 76°35'20.498"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.787"S 76°35'20.473"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

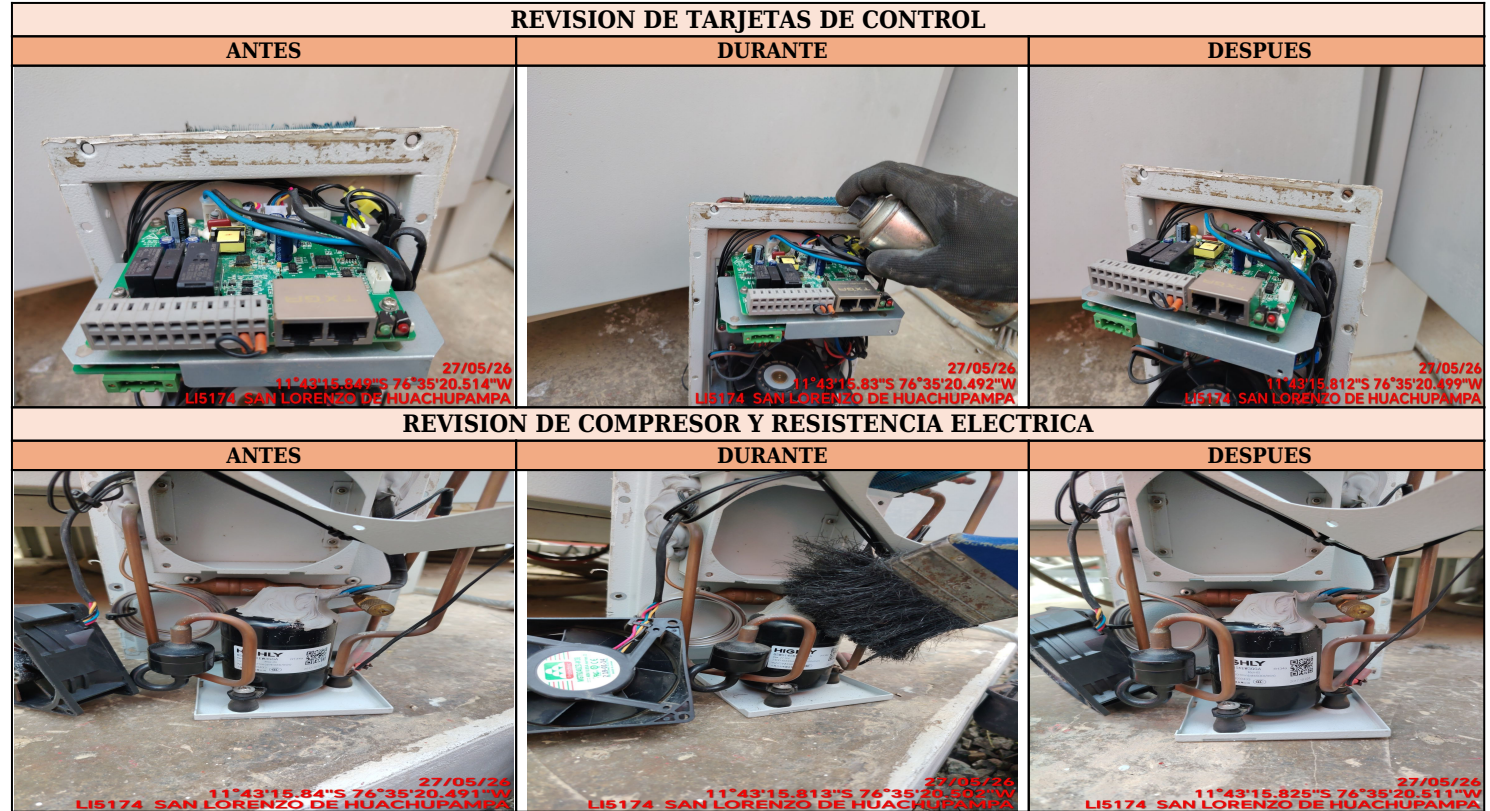

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales