




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: NUEVO_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSE
ID site: LI4383
CRQ: CRQ000000074693


Sticker Año mantenimiento

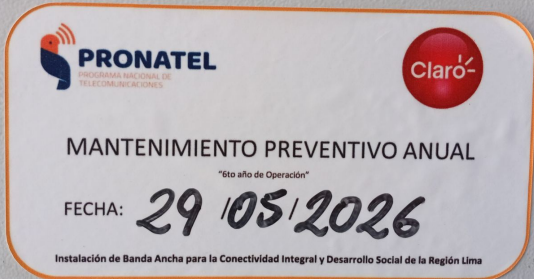

29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.84"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

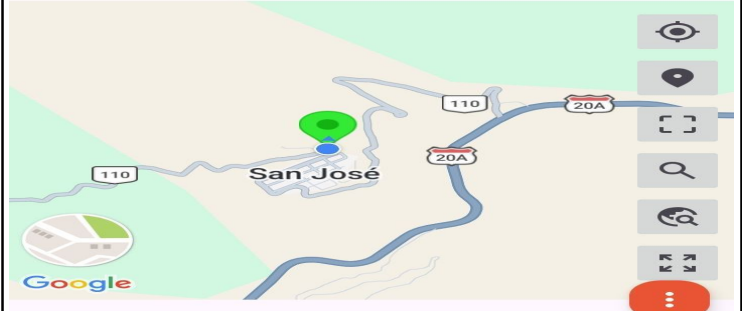

Dirección
San José 15350, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°30'14.29488"
Longitud
W 76°40'30.74016"
Distancia
5 yd
Fecha
29/5/2026 9:17 a.m.
Altitud
2580 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

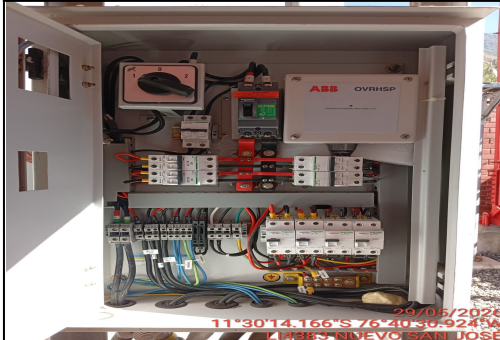

29/05/2026
11°30'14.166"S 76°40'30.924"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.326"S 76°40'30.906"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.853"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/05/2026
11°30'14.166"S 76°40'30.906"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.326"S 76°40'30.906"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE


DESPUES



29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.853"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

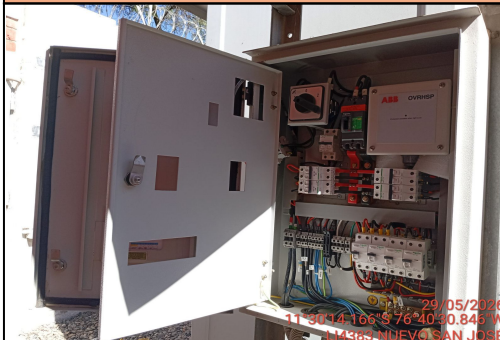


29/05/2026
11°30'14.166"S 76°40'30.846"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.172"S 76°40'30.946"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES

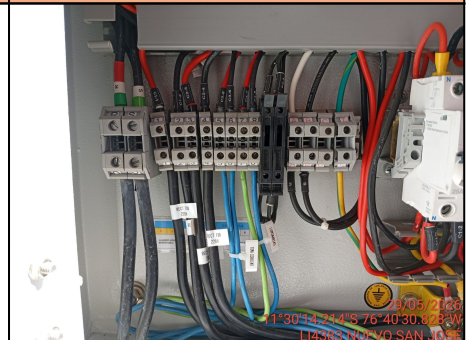

29/05/2026
11°30'14.244"S 76°40'30.828"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos