




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ LEONCIO PRADO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ
ID site: LI5332
CRQ: CRQ000000078418

Sticker Año mantenimiento

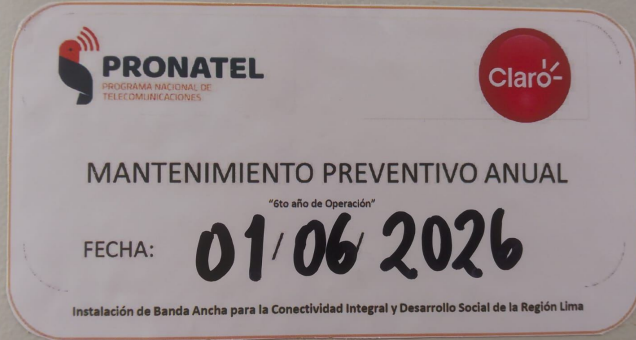


01/06/2026
11°3'48.492"S 76°55'39.863"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

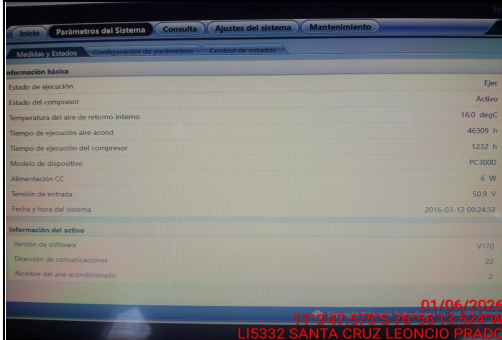

01/06/2026
11°3'47.875"S 76°56'13.524"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE

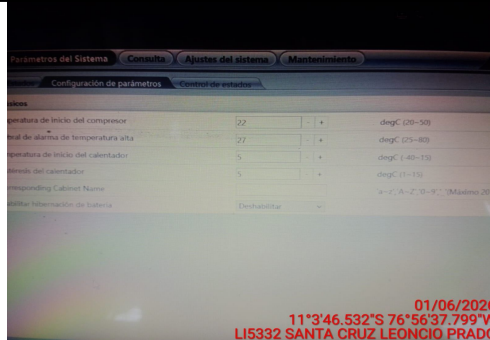

01/06/2026
11°3'46.532"S 76°56'37.799"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'49.4"S 76°56'7.027"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
11°3'48.725"S 76°54'6.756"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'50.174"S 76°53'47.431"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'41.824"S 76°54'8.155"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
11°3'48.776"S 76°54'7.285"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'48.145"S 76°53'48.511"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'45.125"S 76°54'1.093"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales