



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: HUACHO_CHANCA
Nombre de Localidad: CHANCA
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Direccion: CA PANAMERICANA NORTE KM 985
ID site: LI0909
CRQ: CRQ000000078375

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



02/06/2026
11°26'30.84"S 77°21'5.478"W
LI0909 HUACHO CHANCA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



02/06/2026
11°26'30.684"S 77°21'5.544"W
LI0909 HUACHO CHANCA


FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



02/06/2026
11°26'30.816"S 77°21'5.478"W
LI0909 HUACHO CHANCA

FOTO 4

Foto tomada del NOC

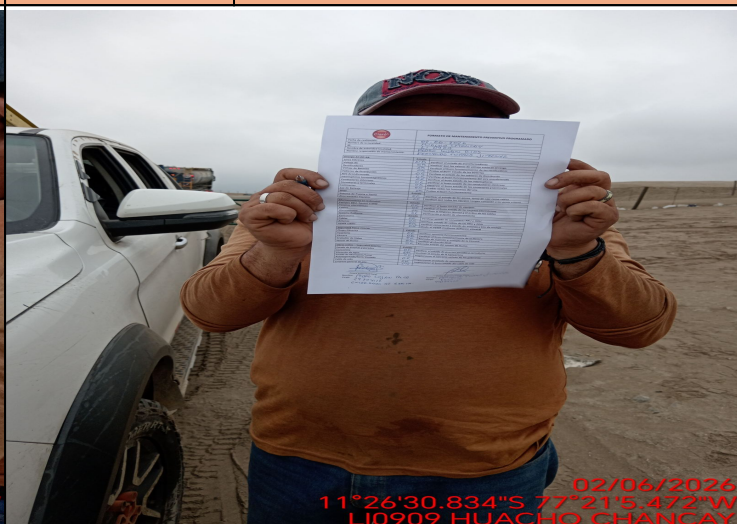

02/06/2026
11°26'30.834"S 77°21'5.472"W
LI0909 HUACHO CHANCA


FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-06-2026
Nombre de la localidad:	CHANCA
Nombre de la estación:	HUACHO CHANCA
Nombre responsable de mantenimiento:	LEONARDO FERNANDEZ
Equipos:	Verificar el estado de transformadores
Línea Eléctrica:	Verificar que los cables de voltaje estén en el rango
Alimentación:	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Reservorio de agua:	Verificar el buen estado de los tanques
Tableros de distribución:	Verificar el estado de los tableros de distribución
Alta Automatizada:	Verificar el buen funcionamiento del alta automatizada
Interrupción de emergencia:	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores adiabáticos:	Verificar el buen estado de los conductores adiabáticos
Conectores y terminales:	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias:	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de emergencia:	Probar el buen funcionamiento
SEAL:	Verificar el estado de los puntos, tanto de capa como cables
Sistema de Puente a Tierra:	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los puntos a tierra
Almacenamiento:	Verificar el buen estado de equipos
Mantenimiento en Equipos:	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Equipos RRU, Router, o MW:	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Targetas electrónicas:	Verificación y ajuste de aterramiento
Cables:	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Alimentación:	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Conectores:	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Cables:	Medir el VSWR mediante Software Rohde&Schwarz
Antenas:	
Conexión cables:	
Seguridad Física Interior:	Estado
Chapa Eléctrica:	Verificar correcto funcionamiento
Targetas:	Verificar el estado de la Concertina
Cámara:	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Grabador de Video:	Verificar grabación local
Sensor de Humo:	Revisión estado del sensor de Humo
Estado de Puertas y paredes:	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concertina:	Verificar el estado de la Concertina
Infiltración de agua:	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre:	Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada:	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida:	
Limpieza general de site:	
Firma autoridad local:	Firma representante Claro
Nombre: PEDRO LOYAN RIOS	Nombre: LEONARDO FERNANDEZ
Cargo: 21709412	Cargo: TECNICO
EMBARCADO DE GARANTIA	

02/06/2026
11°26'46.41"S 77°20'51.276"W
LI0909 HUACHO CHANCA

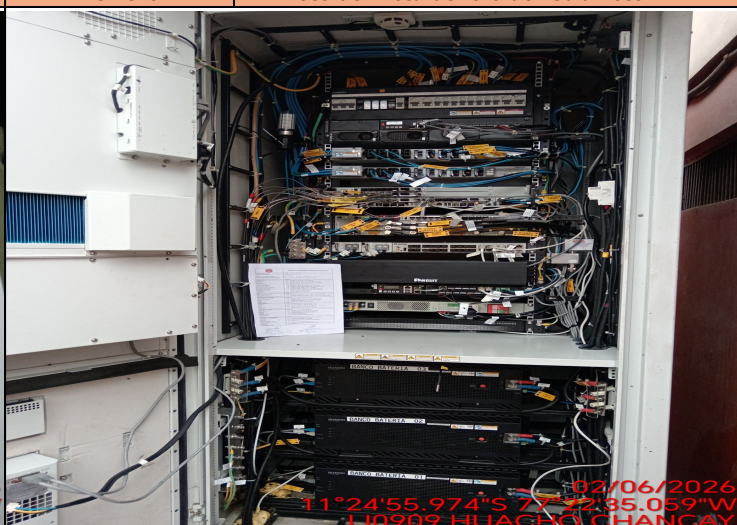

02/06/2026
11°24'55.974"S 77°22'35.059"W
LI0909 HUACHO CHANCA