




Gabinete Tx1:

|                      |    |
|----------------------|----|
| Estado:              | OK |
| Ventiladores:        | OK |
| A/A:                 | OK |
| Filtros:             | OK |
| Radio (#):           | 1  |
| Router (#):          | 0  |
| Modem (#):           | 0  |
| BBU (#):             | 1  |
| Switch (#):          | 0  |
| Media Converter (#): | 0  |



Gabinete Tx 1 Abierto

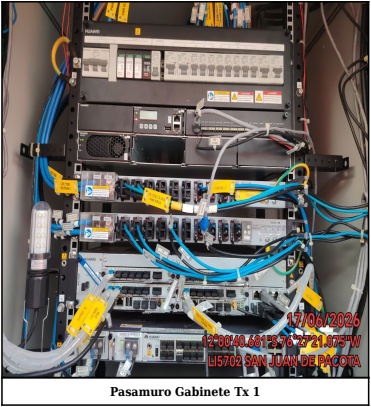

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo:                | 5900                |
| Estado:              | OK                  |
| FAN:                 | OK                  |
| Cable FO:            | Estado: OK          |
|                      | Banda 1 (MHz): 3500 |
|                      | Cantidad: 1         |
| VSWR: OK             |                     |
| Alarmas Externas: OK |                     |
| Alarmas Internas: OK |                     |




Panoramica de BBU1

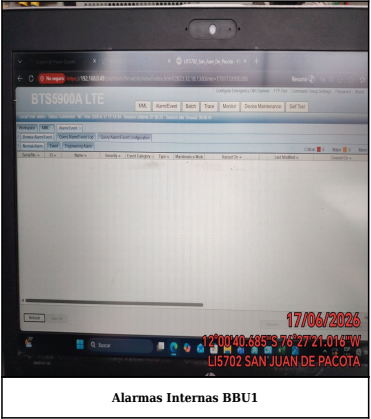


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

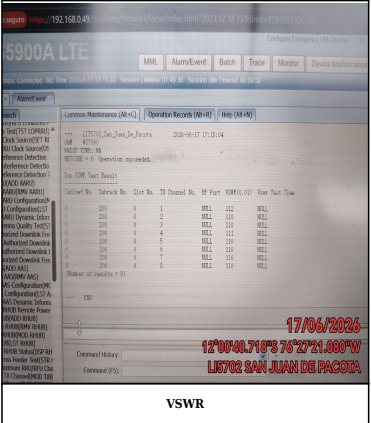

VSWR

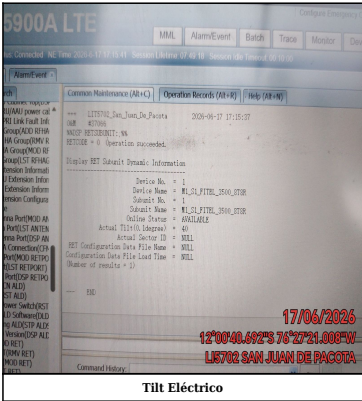

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:



Antenas:

|                  |              |            |
|------------------|--------------|------------|
| Sectoriales TDD: | Estado:      | OK         |
|                  | Cantidad:    | 1          |
|                  | Modelo:      | No visible |
|                  | Tilt m.1(°): | OK         |

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| Microondas: | Estado:   | OK |
|             | Cantidad: | 1  |



Torre



Vulcanizado Conectores S1

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| RRU | Cantidad:     | 1  |
|     | Conectores:   | OK |
|     | Cables RF/IF: | OK |

|                  |           |     |
|------------------|-----------|-----|
| Luz de Balizaje: | Estado:   | N/A |
|                  | Cantidad: | 0   |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| Pararrayos: | Estado: | OK |
|-------------|---------|----|



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Estado:         | OK    |
| Tipo:           | Parre |
| Cantidad:       | 6     |
| Resistencia (Ω) | 1.17  |
| Topologia :     | Malla |



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

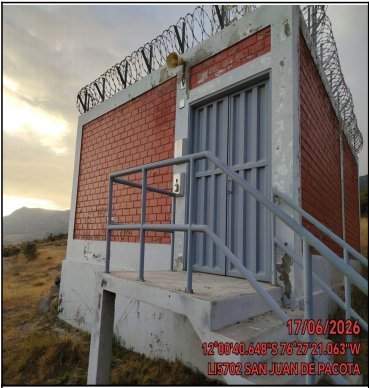

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok

N/A

Observacion 1