



Gabinete Tx1:

|                      |    |
|----------------------|----|
| Estado:              | OK |
| Ventiladores:        | OK |
| A/A:                 | OK |
| Filtros:             | OK |
| Radios (#):          | 1  |
| Routers (#):         | 1  |
| Modem (#):           | 0  |
| BBU (#):             | 1  |
| Switch (#):          | 0  |
| Media Converter (#): | 0  |



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:


|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Tipo:     | BBU5900              |
| Estado:   | OK                   |
| FAN:      | OK                   |
| Cable FO: | Estado: OK           |
|           | Banda 1 (MHz): 3500  |
|           | Cantidad: 1          |
|           | VSWR: OK             |
|           | Alarmas Externas: OK |
|           | Alarmas Internas: OK |




Panoramica de BBU1

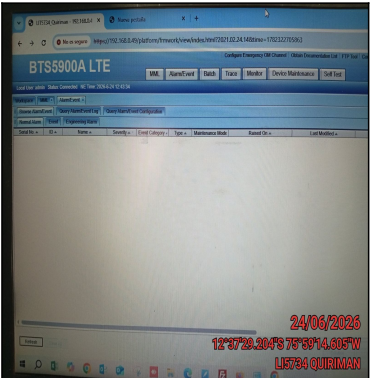


Alarmas Internas BBU1

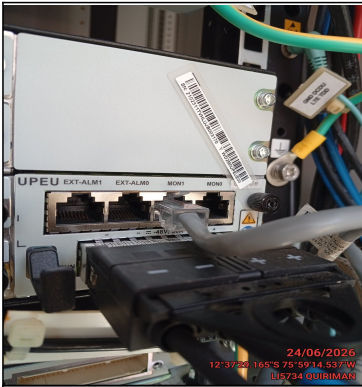

Alarmas Externas

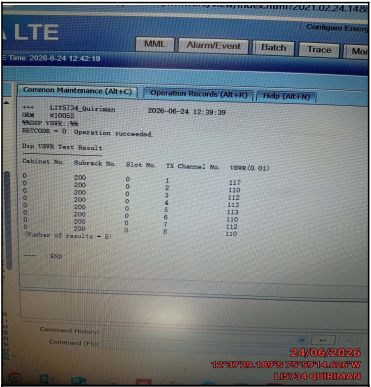

VSWR

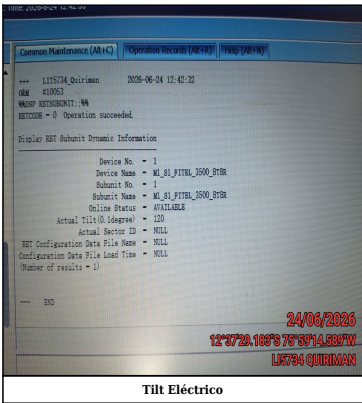

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:



Antenas:

|                  |              |    |
|------------------|--------------|----|
| Sectoriales TDD: | Estado:      | OK |
|                  | Cantidad:    | 1  |
|                  | Modelo:      | NV |
|                  | Tilt m.1(°): | OK |

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| Microondas: | Estado:   | OK |
|             | Cantidad: | 1  |



Torre



Vulcanizado Conectores S1

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| RRU | Cantidad:     | 1  |
|     | Conectores:   | OK |
|     | Cables RF/IF: | OK |

|                  |           |     |
|------------------|-----------|-----|
| Luz de Balizaje: | Estado:   | N/A |
|                  | Cantidad: | 0   |

|             |         |    |
|-------------|---------|----|
| Pararrayos: | Estado: | OK |
|-------------|---------|----|



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Estado:         | OK     |
| Tipo:           | Parres |
| Cantidad:       | 3      |
| Resistencia (Ω) | 1.23   |
| Topologia :     | Malla  |



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1