

|      |                 |              |        |                     |                |         |                     |
|------|-----------------|--------------|--------|---------------------|----------------|---------|---------------------|
| ZONA | HUAURA          | NOMBRE SITE: | HUMAYA | CODIGO SITE:        | LI1033         | FECHA : | 2026-06-26 17:53:49 |
| CRQ  | CRQ000000087847 | COORDENADAS  | humaya | TÉCNICO RESPONSABLE | Jesus Espinoza |         |                     |

I .- INFRAESTRUCTURA

|             |                   |                         |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Site:       | Modelo:           | greenfield              |  |  |  |  |  |
|             | Tipo:             | indoor                  |  |  |  |  |  |
| Torre:      | Tipo:             | Autosportada triangular |  |  |  |  |  |
|             | Estado:           | OK                      |  |  |  |  |  |
|             | Altura (m):       | 35                      |  |  |  |  |  |
|             | Verticalidad:     | OK                      |  |  |  |  |  |
|             | Pintura:          | OK                      |  |  |  |  |  |
|             | Escalera:         | OK                      |  |  |  |  |  |
|             | Línea de vida:    | OK                      |  |  |  |  |  |
|             | Cable Vientos:    | N/A                     |  |  |  |  |  |
|             | Grapas:           | N/A                     |  |  |  |  |  |
|             | Templadores:      | N/A                     |  |  |  |  |  |
|             | Base Templadores: | N/A                     |  |  |  |  |  |
|             | Base de Torre:    | OK                      |  |  |  |  |  |
| Paredes:    | OK                |                         |  |  |  |  |  |
| Concertina: | OK                |                         |  |  |  |  |  |
| Puerta:     | OK                |                         |  |  |  |  |  |
| Chapa:      | OK                |                         |  |  |  |  |  |




VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

|                      |                   |       |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Tipo de Instalacion: | Súbterranea       |       |  |  |  |  |  |
| Nivel de Tensión:    | LBT               |       |  |  |  |  |  |
| Sistema de Conexión: | Monofásica        |       |  |  |  |  |  |
| N° Suministro:       | 0                 |       |  |  |  |  |  |
| PDP:                 | Estado:           | OK    |  |  |  |  |  |
|                      | Voltaje 1(VAC):   | 222.4 |  |  |  |  |  |
|                      | ITM(A):           | 50    |  |  |  |  |  |
|                      | TVSS              | OK    |  |  |  |  |  |
|                      | Corriente 1(AAC): | 14.8  |  |  |  |  |  |

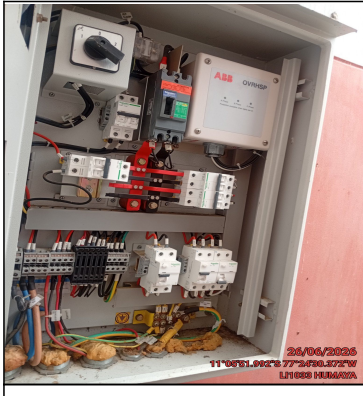


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

|                        |                 |            |        |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|------------|--------|--|--|--|--|
| Gabinete Rectificador: | Estado:         | OK         |        |  |  |  |  |
|                        | Marca:          | huawei     |        |  |  |  |  |
|                        | Ventiladores:   | OK         |        |  |  |  |  |
|                        | A/A:            | OK         |        |  |  |  |  |
|                        | Filtros:        | OK         |        |  |  |  |  |
| Power Core:            | Marca:          | huawei     |        |  |  |  |  |
|                        | Modelo:         | MTS9000A   |        |  |  |  |  |
|                        | Controlador:    |            |        |  |  |  |  |
|                        | Modelo:         | SMU02B     |        |  |  |  |  |
|                        | Voltaje (VDC):  | 51         |        |  |  |  |  |
|                        | Carga (ADC):    | 17.1       |        |  |  |  |  |
|                        | LVBD/BLVD(VDC): | 43.5       |        |  |  |  |  |
|                        | LVLD/LLVD(VDC): | 47         |        |  |  |  |  |
|                        | Módulos:        | Estado:    | OK     |  |  |  |  |
|                        |                 | Modelo1:   | R4850G |  |  |  |  |
|                        |                 | Cantidad1: | 2      |  |  |  |  |
| Bancada Total 1:       | Estado:         | OK         |        |  |  |  |  |
|                        | Cantidad:       | 2          |        |  |  |  |  |
|                        | Voltaje (V):    | 51         |        |  |  |  |  |
|                        | Marca1:         | huawei     |        |  |  |  |  |
|                        | Modelo1:        | ESM1500    |        |  |  |  |  |
|                        | Capacidad1(Ah): | 150        |        |  |  |  |  |
|                        | Autonomia (Hr): | 19         |        |  |  |  |  |



Rectificador 1

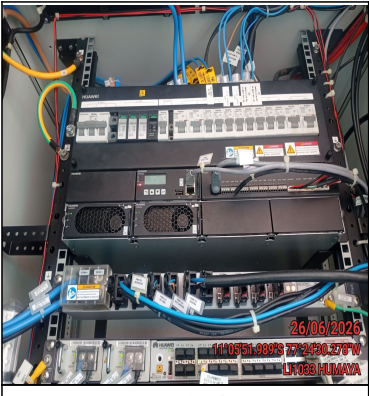

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

1

0

0

0

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

0

N/A

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

0

0

VSWR:



Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A

N/A

N/A

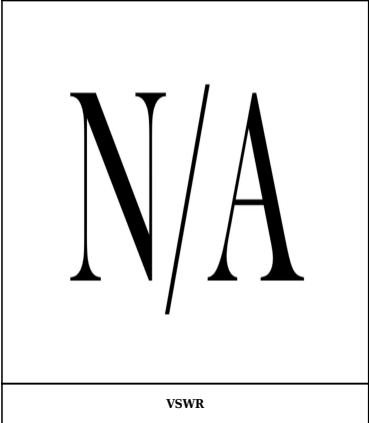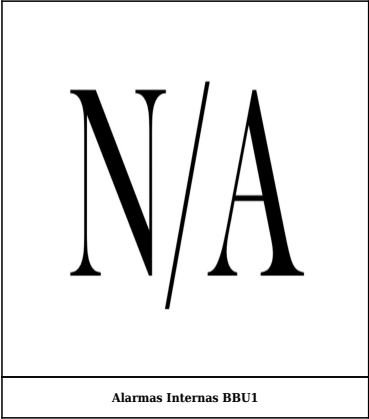

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: N/A  
Cantidad: 1  
Modelo: na  
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK  
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 0  
Conectores: N/A  
Cables RF/IF: N/A

Luz de Balizaje: Estado: N/A  
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK  
Tipo: parres  
Cantidad: 1  
Resistencia (Ω): 15  
Topologia : malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

na

N/A

Observacion 1