



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: VITIS
Nombre de Localidad: VITIS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VITIS
ID site: LI5651
CRQ: CRQ000000091391

Sticker Año mantenimiento



03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

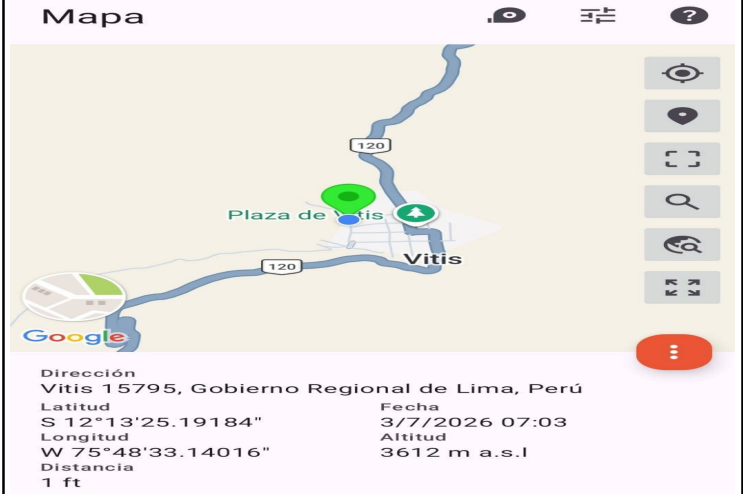

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS

DURANTE



03/07/2026
12°13'25.066"S 75°48'33.329"W
LI5651 VITIS

DESPUES



03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS

DURANTE



03/07/2026
12°13'25.066"S 75°48'33.329"W
LI5651 VITIS

DESPUES



03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



03/07/2026
12°13'25.087"S 75°48'33.261"W
LI5651 VITIS

DURANTE

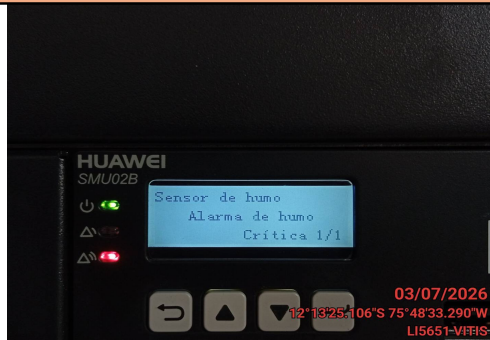

03/07/2026
12°13'25.066"S 75°48'33.290"W
LI5651 VITIS

DESPUES




03/07/2026
12°13'25.175"S 75°48'33.221"W
LI5651 VITIS

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

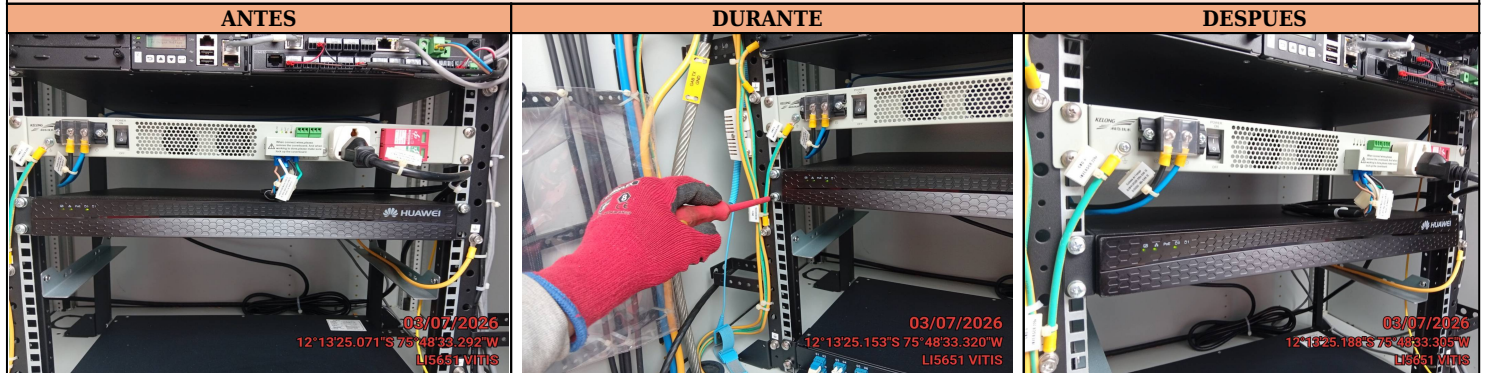

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC