




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

**Nombre de la Estación:** SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**Nombre de Localidad:** SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**Fecha:** 07/07/2026 - 07/07/2026  
**Dirección:** PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA  
**ID site:** LI5240  
**CRQ:** CRQ000000095556

### Sticker Año mantenimiento




### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

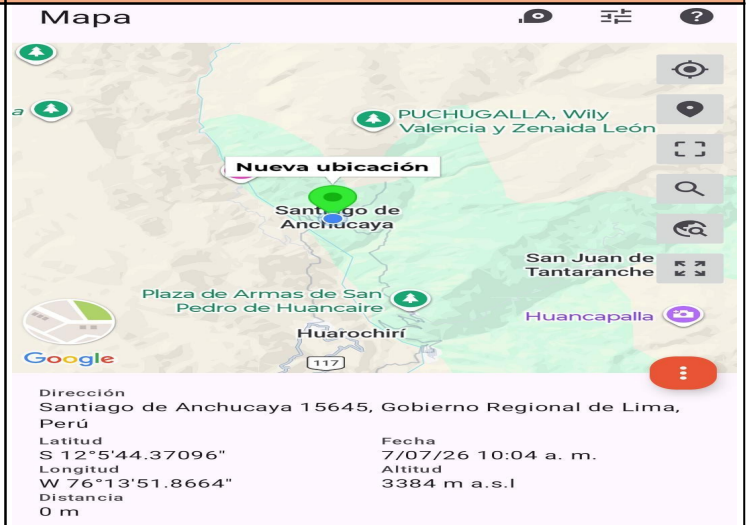


### VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


#### ANTES

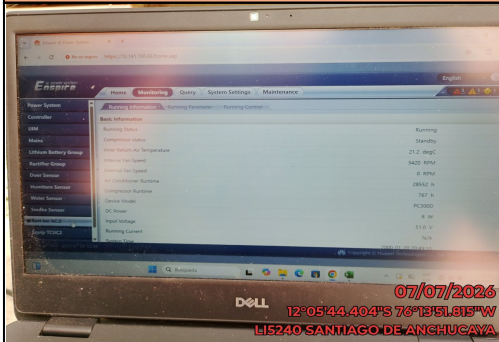

#### DURANTE

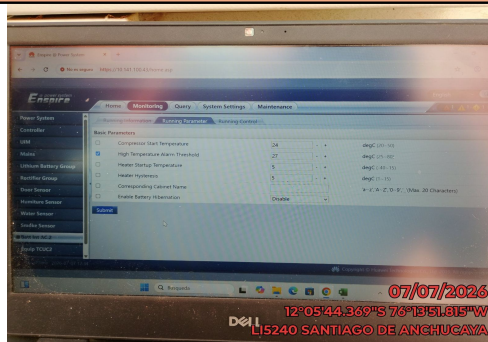


#### DESPUES

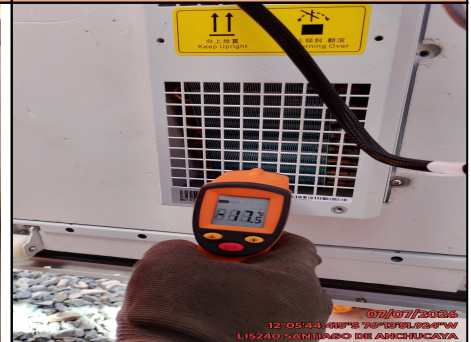

### LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


#### ANTES

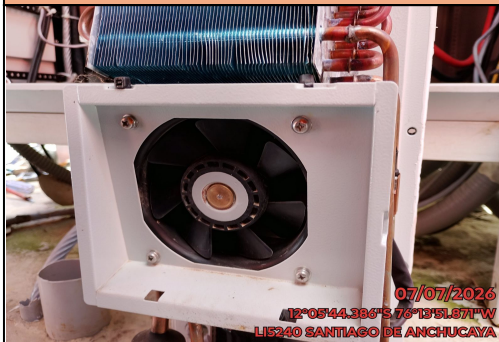

#### DURANTE



#### DESPUES

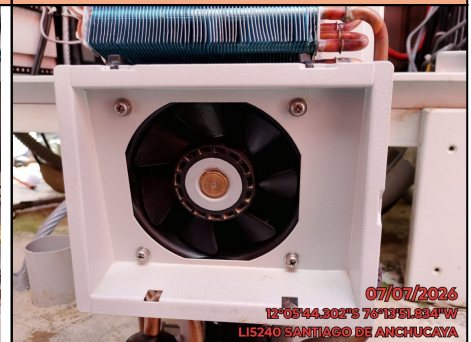


### LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR


#### ANTES




#### DURANTE

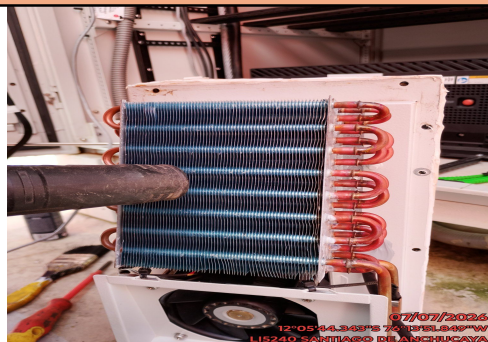

#### DESPUES

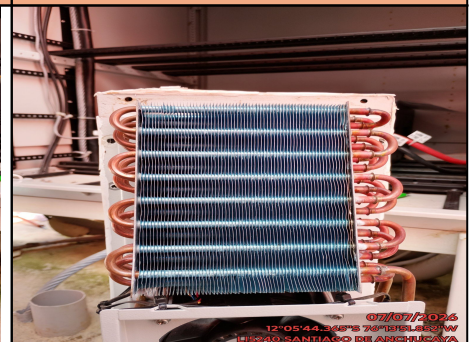

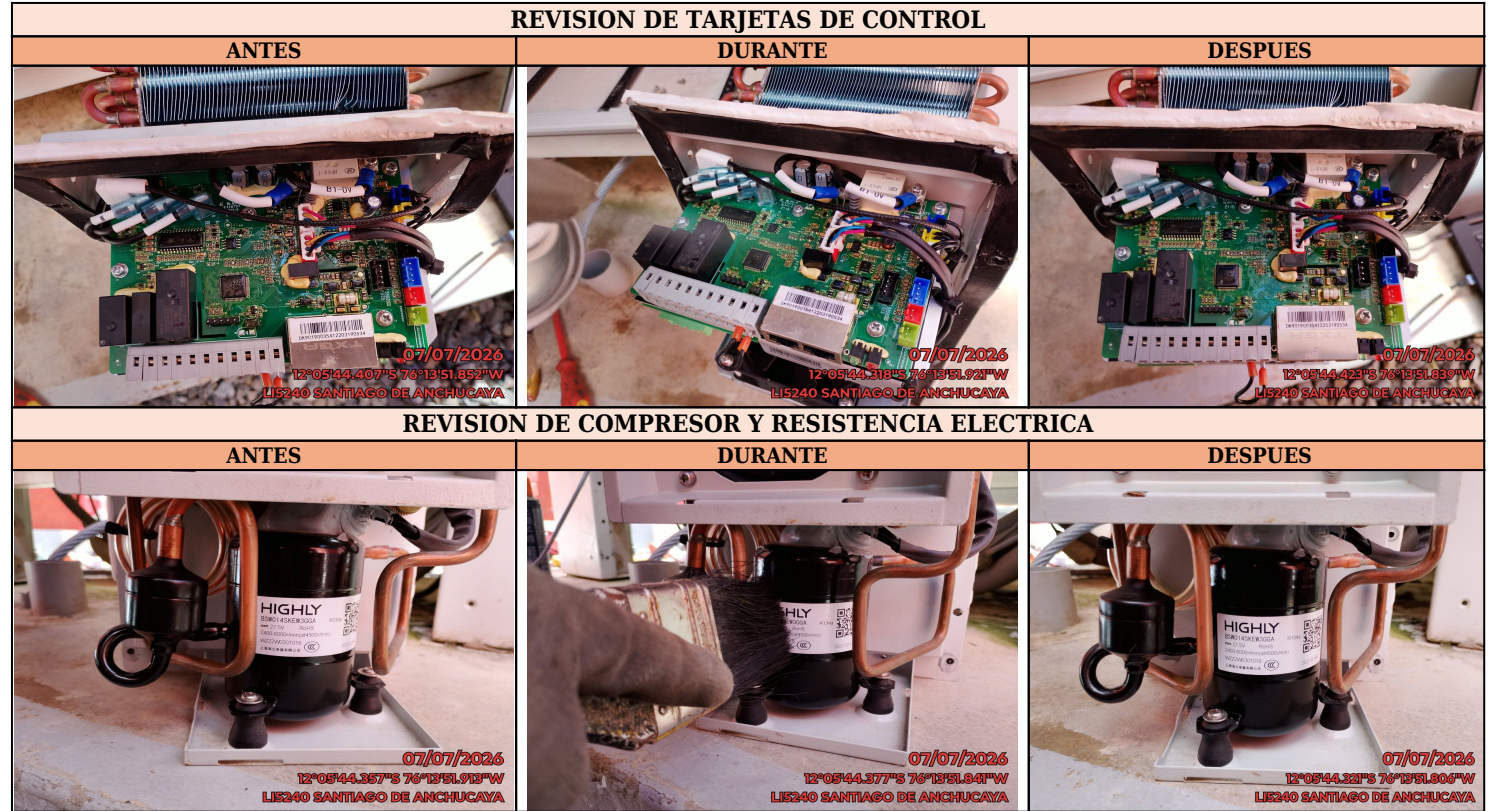

| CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA |        |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climatización                           | Estado |                                                                                                                              |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura                                                        |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control                                                                 |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico                                                          |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar seteo de control de temperatura                                                                                    |
| Alarmas                                 | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                   |
| Puesta a Tierra                         | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales                                |