



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE QUINTI
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: SAN LORENZO DE QUINTI
ID site: LI5211
CRQ: CRQ000000095562

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
12°08'40.452"S 76°12'42.013"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección
San Lorenzo de Quinti 15640, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'41.9802"
Longitud
W 76°12'46.67868"
Distancia
0 m


Fecha
9/07/26 8:23 a. m.
Altitud
2661 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

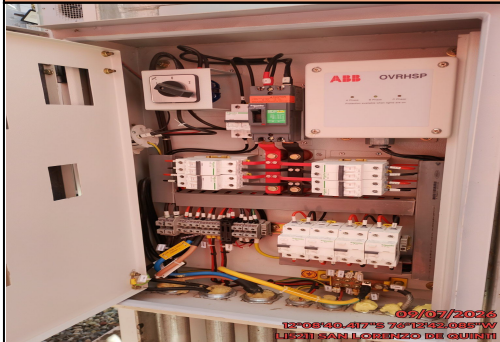

DURANTE

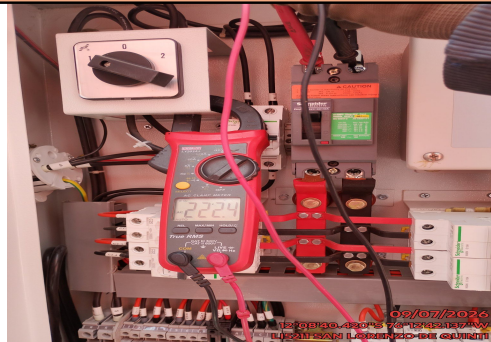


DESPUES

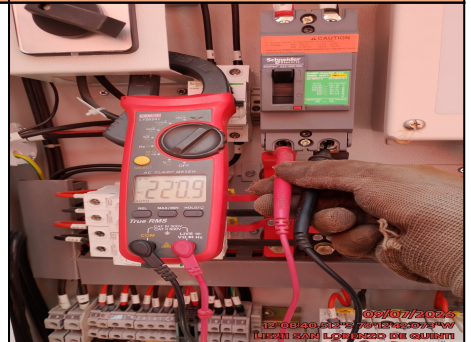

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES

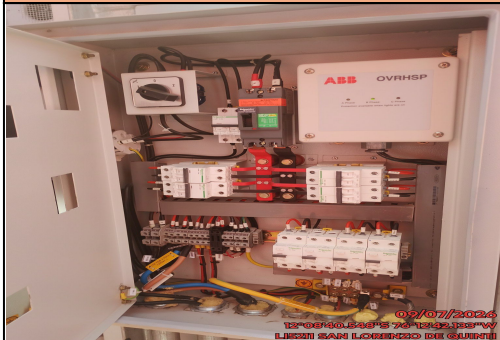

DURANTE




DESPUES

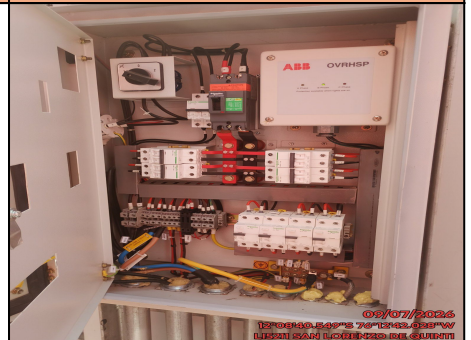


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES

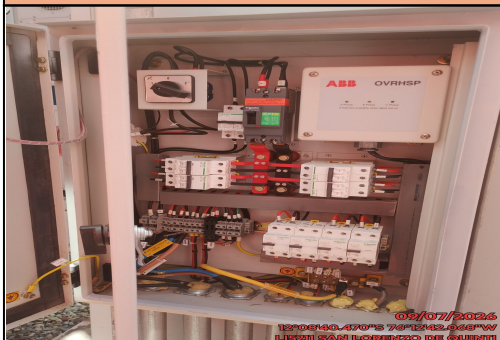

DURANTE

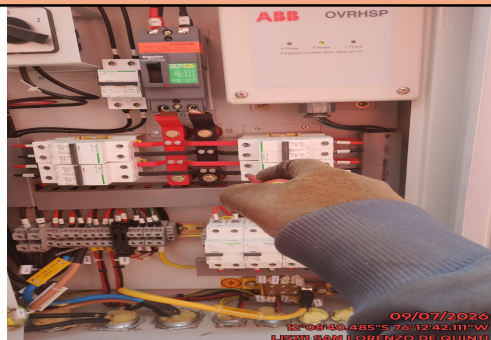

DESPUES

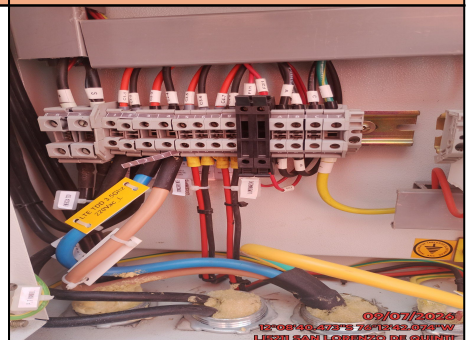

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos