



INFORME DE CLIMATIZACION AA

CLARO ZONA - LIMA PROVINCIAS

Nombre de la Estación: ALGARROBAL_DE_SAN_MATEO
Nombre de Localidad: YONAN
Fecha: 14/07/2026 - 15/07/2026
Zona: CAJAMARCA
ID site: TJ0324
CRQ Y/O INC: INC288384949949
Asunto: prueba de registro
Técnico:

ANTECEDENTES

Prueba de carga con notas

MODELO DE AIRE ACONDICIONADO

Marca: Eltek
Modelo: E48493993
Serie: 2929399393
Voltaje: 20.02
Refrigerante: Castaña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Pruebas realizadas

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA

FOTO 1: MODELO DEL EQUIPO

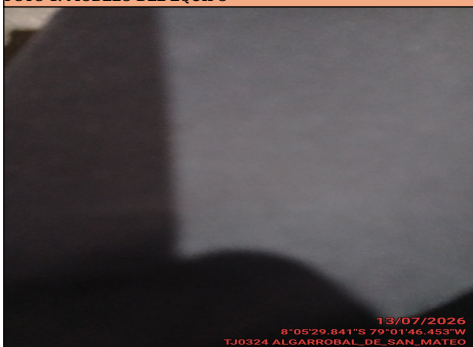


FOTO 2: SERIE DEL EQUIPO



FOTO 3: FOTO DEL EQUIPO

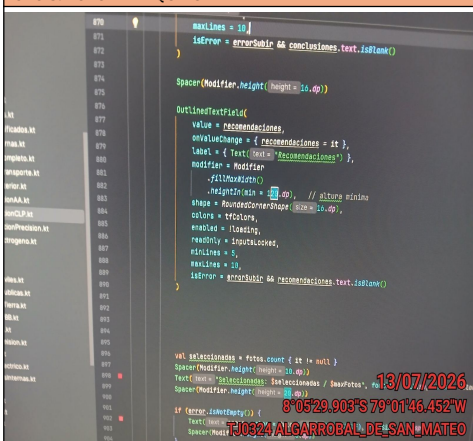


FOTO 4 : REVISIÓN DEL EQUIPO ALARMADO

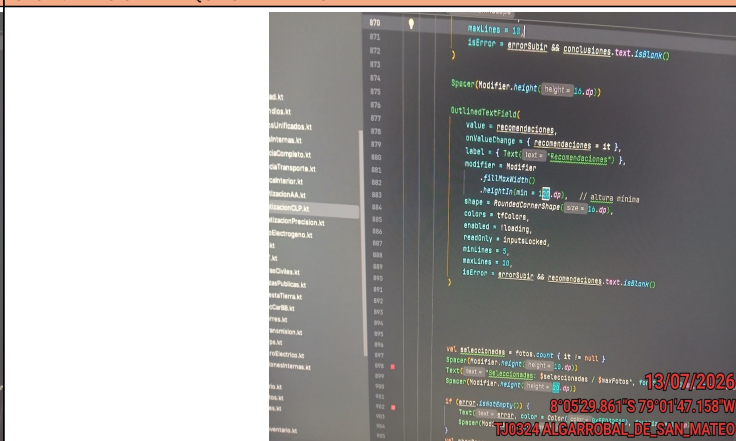


FOTO 5: LECTURAS DEL EQUIPO EN NETECO

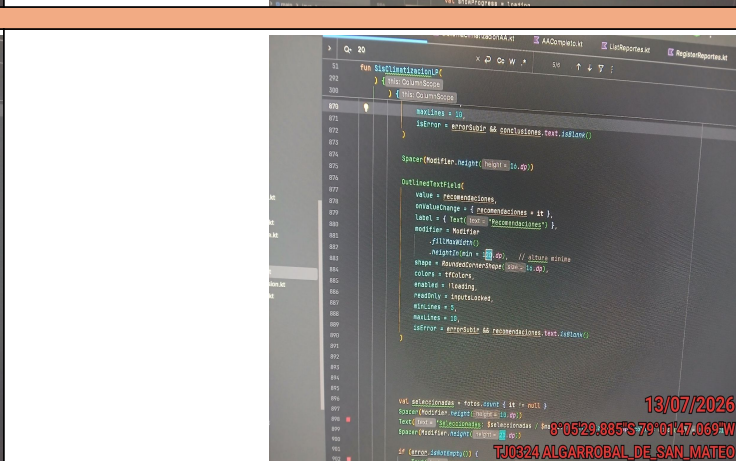
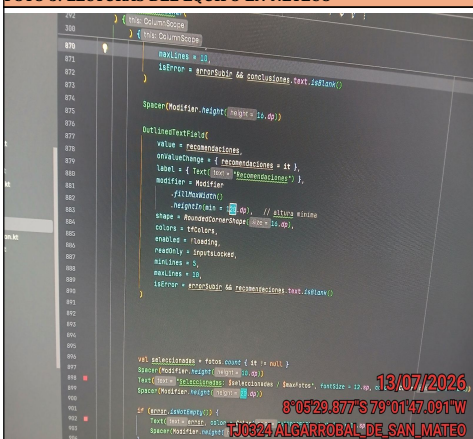


FOTO 6: REVISIÓN DE TARJETA

FOTO 7: REVISIÓN DEL VENTILADOR

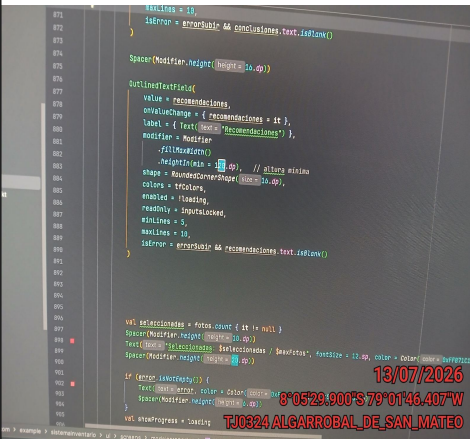


FOTO 8: REVISIÓN DEL COMPRESOR


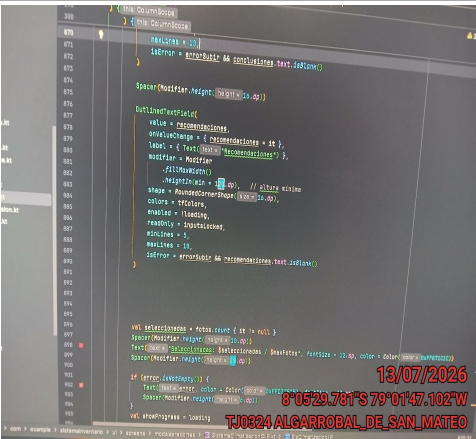


FOTO 9: REVISION DEL EQUIPO Y/O ELEMENTO AVERIADO

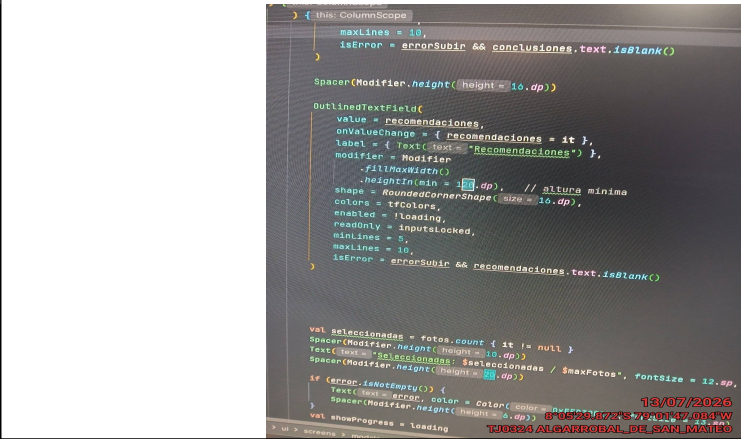

Detalle de averia:

Ninguna

CONCLUSIONES

ninguna

RECOMENDACIONES

pruebas nuevo formato