

05/08/2026

13°08'05.002"S 76°21'05.000"W

LI5262 HERBAY_ALTO

VISTA PANORAMICA DEL SITE

05/08/2026

13°08'05.002"S 76°21'05.000"W

LI5262 HERBAY_ALTO

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Monofásica

NV

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

223

125

OK

5

05/08/2026

13°08'05.002"S 76°21'05.000"W

LI5262 HERBAY_ALTO

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Huawei

MTS9000A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLD/LLVD(VDC):

SMU02B

51

28

44

47

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

R4850G

3

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomía (Hr):

OK

4

51

Huawei

ESM-48150A1

150

20.9

05/08/2026

13°08'05.002"S 76°21'05.000"W

LI5262 HERBAY_ALTO

Rectificador 1

05/08/2026

13°08'05.002"S 76°21'05.000"W

LI5262 HERBAY_ALTO

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: BBU5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 3


VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

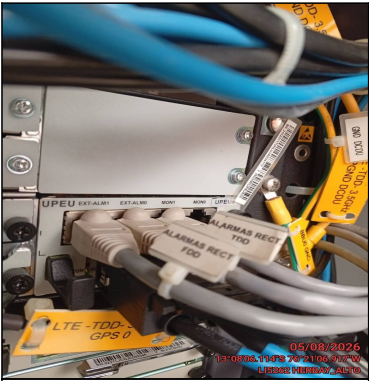


Alarmas Internas BBU1

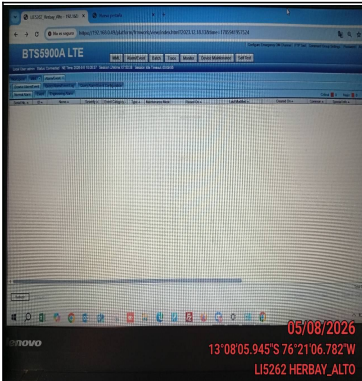

Alarmas Externas

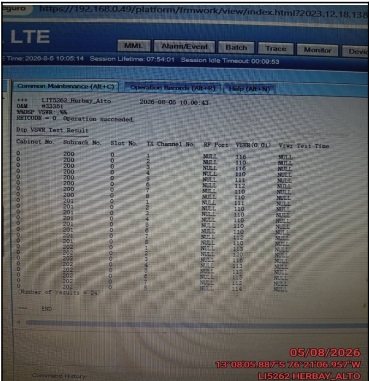

VSWR

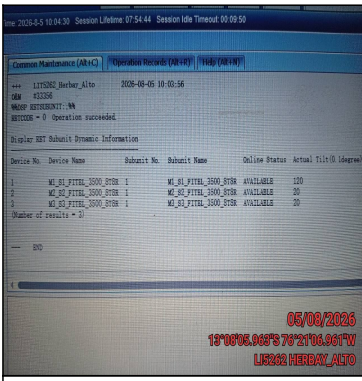

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 0
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 2




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2

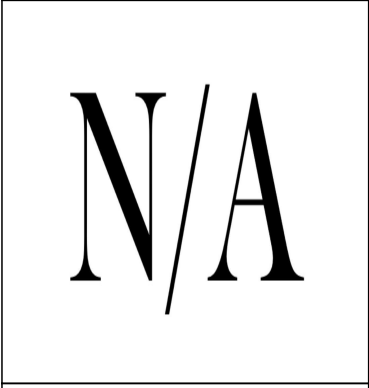

Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 3
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.6
Topologia : Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1